


(1)令和7年度実績報告

第3次山梨市役所地球温暖化対策実行計画の計画期間は、平成30年度から令和12年度までの13年間で、対平成25（2013）年度比で51%のCO2削減を設定しています。令和7年度実績について、次のとおり報告します。

表1 R7 CO2排出量実績（H25年比）

年度	25 (基準)	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4
山梨市役所地球温暖化対策実行計画（第3次目標・目安）	100.0%	97.0%	94.0%	91.0%	88.0%	85.0%	82.0%	79.0%	76.0%	73.0%
CO2排出量実績（H25年比）	100.0%	97.0%	84.9%	80.3%	57.8%	55.8%	54.7%	51.3%	55.6%	57.1%
CO2排出量実績（H25年比、排出係数H25）	100.0%	96.5%	88.1%	84.9%	63.1%	61.0%	60.4%	57.7%	62.9%	63.5%

年度	25 (基準)	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
山梨市役所地球温暖化対策実行計画（第3次目標・目安）	100.0%	70.0%	67.0%	64.0%	61.0%	58.0%	55.0%	52.0%	49.0%
CO2排出量実績（H25年比）	100.0%	56.9%	55.5%	58.0%					
CO2排出量実績（H25年比、排出係数H25）	100.0%	63.7%	62.9%	61.7%					

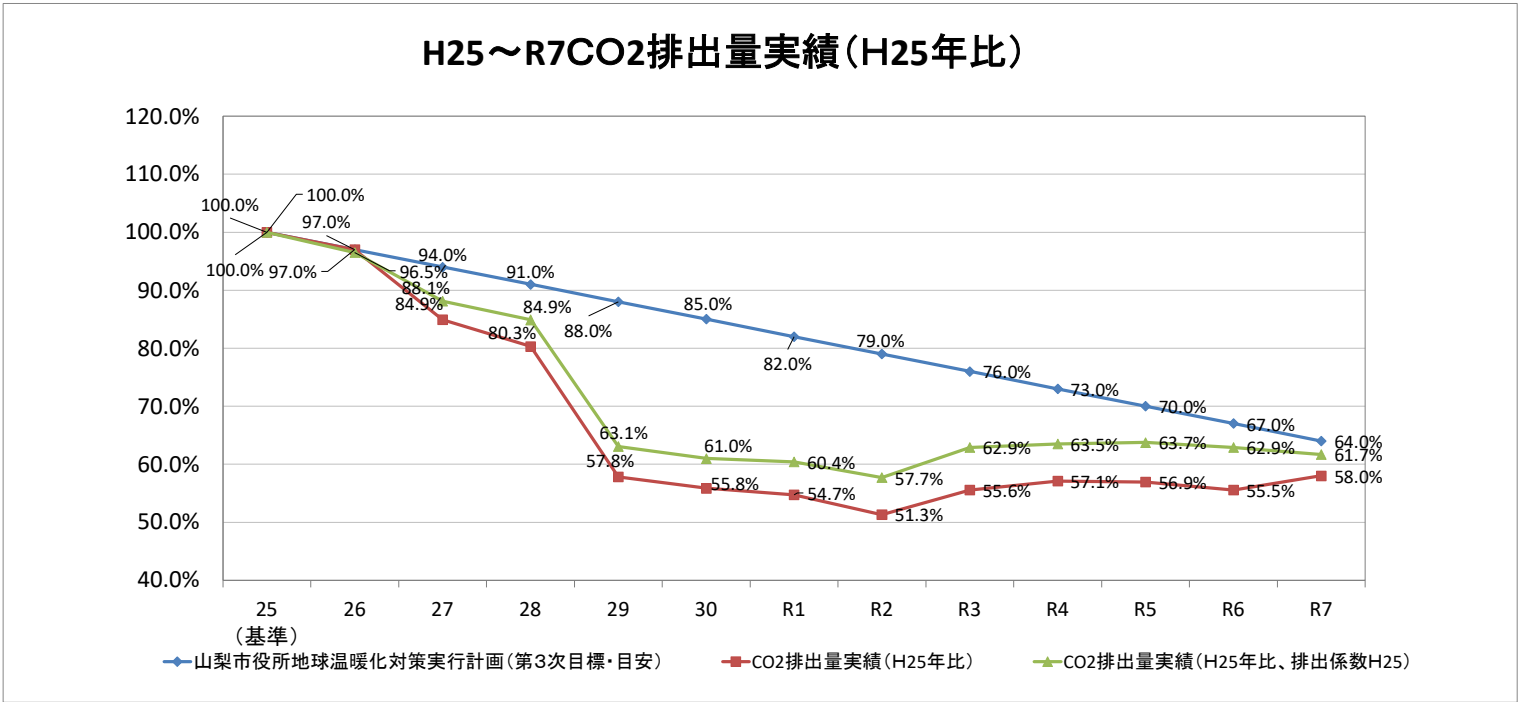

- ・平成22年改正省エネ法により指定管理者制度で実施するものについても、施設所有者が調査し管理することとなりました。
- ・平成27年度については、各活動量の大幅な削減及び電気の排出係数を各電力会社ごとの数値で算出したため、排出量が大幅に削減されました。
- ・平成29年度については、環境センターの焼却炉廃炉に伴って各活動量が大幅に削減されたことにより、排出量も大幅に削減されました。
- ・平成30年4月に第3次山梨市役所地球温暖化対策実行計画(事務事業編)を策定しました。
- ・平成30年度については、庁舎西館空調・照明設備の改修等により、昨年度に引き続き排出量の低減が図られています。
- ・令和2年度については、新型コロナウイルスの蔓延により、多くの施設が停止を余儀なくされたことで、ここ3年の減少量よりもやや多く排出量が削減されました。
- ・令和3年度については、上記の理由により停止していた施設がいくつか再開されたことに加え、時差出勤や換気を積極的に実施した影響により、前年度までとは一転、増加に転じています。
- ・令和4年度に第3次山梨市役所地球温暖化対策実行計画を改定し、上記の数値を目標として設定することになりました。また、同年度からは公共施設一括LED化事業が始まりました。
- ・令和5年度は公共施設一括LED化事業により施設の灯具を順次LED化したことで、省エネ効率が高まり排出量が削減されたと想定されます。
- ・令和6年度は、電気、灯油、LPガスなど多くの項目で温室効果ガスの削減が図れました。ガソリンについては、各課個別の外出を伴う業務の増加や、新規事業の開始等によって利用量が増加しました。
- ・令和7年度は、公共施設一括LED化事業の効果があらわれてきたことにより、主に電気の活動量の削減が図れました。

(2)令和7年度温室効果ガス等削減に関わる取組

1.温室効果ガス排出量の削減に関わる取組


①排出源別の活動量

				H25	R12年度目標		H26	H27		H28	H29	
活動の種類			単位	活動量	活動量	削減率(%)	活動量	削減率(%)	活動量	削減率(%)	活動量	削減率(%)
燃料の使用	自動車他	ガソリン	ℓ	54,591	26,750	51.0%	53,252	2%	50,738	7%	51,353	6%
		軽油	ℓ	19,767	9,686	51.0%	13,407	32%	14,481	27%	25,719	-30%
	冷暖房	灯油	ℓ	123,685	60,606	51.0%	122,049	1%	75,180	39%	58,491	53%
		A重油	ℓ	45,000	22,050	51.0%	45,000	0%	40,000	11%	52,000	-16%
	その他	灯油	ℓ	263,853	129,288	51.0%	273,722	-4%	276,495	-5%	282,567	-7%
	ボイラー	A重油	ℓ	105,646	51,767	51.0%	108,328	-3%	96,086	9%	91,907	13%
	LPガス		kg	111,112	54,445	51.0%	104,980	6%	102,508	8%	136,025	-22%
電気の使用			kWh	10,853,607	5,318,267	51.0%	10,569,319	3%	10,062,690	7%	10,249,079	6%
プラスチックごみ焼却			t	1,127	552	51.0%	1,049	7%	883	22%	674	40%


				H25	R12年度目標		H30	R1		R2	R3	
活動の種類			単位	活動量	活動量	削減率(%)	活動量	削減率(%)	活動量	削減率(%)	活動量	削減率(%)
燃料の使用	自動車他	ガソリン	ℓ	54,591	26,750	51.0%	46,718	14%	43,763	20%	36,569	33%
		軽油	ℓ	19,767	9,686	51.0%	30,424	-54%	29,893	-51%	29,331	-48%
	冷暖房	灯油	ℓ	123,685	60,606	51.0%	42,474	66%	32,905	73%	65,056	47%
		A重油	ℓ	45,000	22,050	51.0%	2,051	95%	0	100%	4,000	91%
	その他	灯油	ℓ	263,853	129,288	51.0%	249,851	5%	236,035	11%	134,521	49%
	ボイラー	A重油	ℓ	105,646	51,767	51.0%	63,723	40%	55,829	47%	48,399	54%
	LPガス		kg	111,112	54,445	51.0%	140,547	-26%	142,134	-28%	157,698	-42%
電気の使用			kWh	10,853,607	5,318,267	51.0%	9,469,536	13%	9,520,337	12%	9,259,578	15%
プラスチックごみ焼却			t	1,127	552	51.0%	0	100%	0	100%	0	100%

				H25	R12年度目標		R4	R5		R6	R7	
活動の種類			単位	活動量	活動量	削減率(%)	活動量	削減率(%)	活動量	削減率(%)	活動量	削減率(%)
燃料の使用	自動車他	ガソリン	ℓ	54,591	26,750	51.0%	33,420	39%	36,822	33%	39,464	28%
		軽油	ℓ	19,767	9,686	51.0%	29,386	-49%	33,657	-70%	31,851	-61%
	冷暖房	灯油	ℓ	123,685	60,606	51.0%	206,627	-67%	188,234	-52%	186,576	-51%
		A重油	ℓ	45,000	22,050	51.0%	3,000	93%	3,000	93%	3,000	93%
	その他	灯油	ℓ	263,853	129,288	51.0%	69,705	74%	105,980	60%	115,108	56%
	ボイラー	A重油	ℓ	105,646	51,767	51.0%	61,627	42%	62,552	41%	55,700	47%
	LPガス		kg	111,112	54,445	51.0%	168,779	-52%	171,646	-54%	168,391	-52%
電気の使用			kWh	10,853,607	5,318,267	51.0%	9,961,978	8%	9,826,014	9%	9,719,632	10%
プラスチックごみ焼却			t	1,127	552	51.0%	0	100%	0	100%	0	100%


自動車ガソリン:35,500ℓ

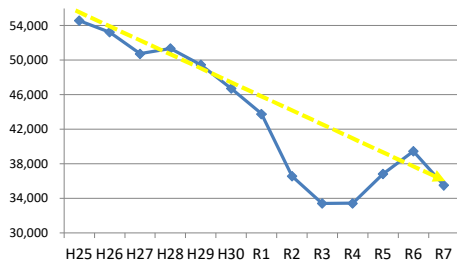


自動車軽油:30,572ℓ

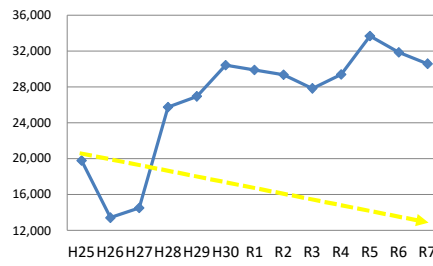


冷暖房用灯油:196,647ℓ

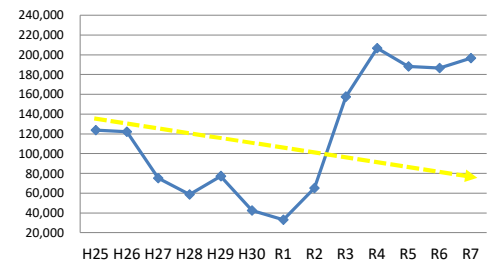


冷暖房用A重油:0ℓ

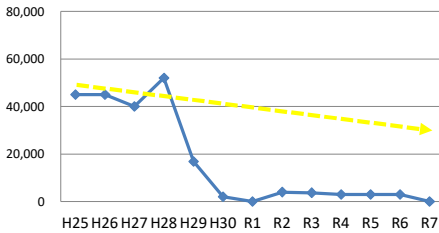


その他灯油:100,013ℓ

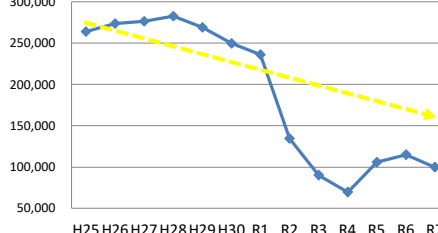


その他A重油:64,437ℓ

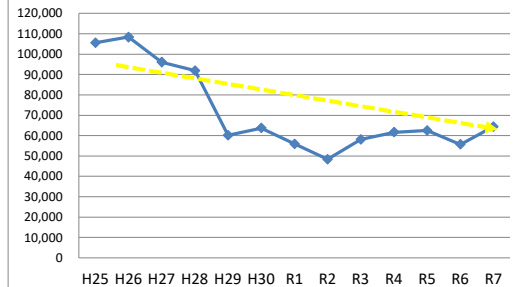


LPガス:171t

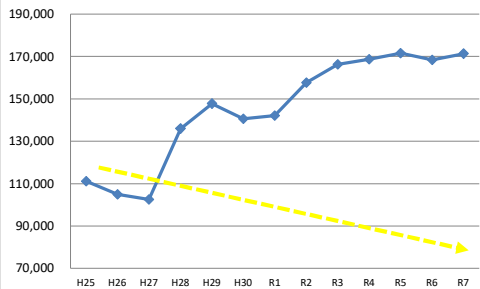

電気:9,469,549kwh

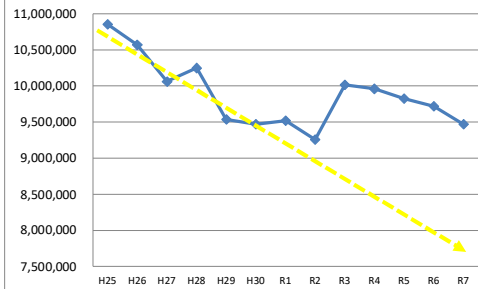

プラスチックごみ焼却:0t

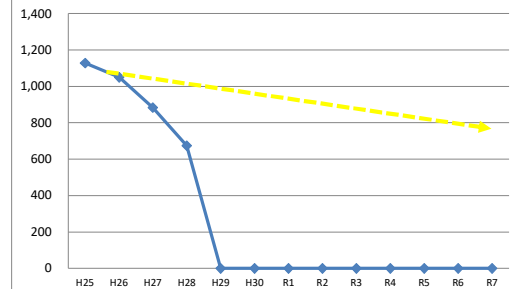

凡例 「実行計画(第3次目標・目安)」を基準年(H25年度)の各エネルギーの構成割合に応じて按分した目安値

一昨年度比で削減が達成できた項目は、電気、ガソリン、軽油、冷暖房用A重油、その他灯油となり、LPガス、冷暖房用灯油、その他A重油で増加しました。

ガソリン、軽油については一昨年度と比較しどちらも減少しております。特にガソリンは、近年は増加傾向にありましたが昨年度は大きく減少しました。一人一人のエコドライブに対する高い意識と取り組みの成果ではないかと考えます。引き続きエコドライブの推進等による削減を期待するところです。

冷暖房用灯油については、一昨年度と比較しわずかに増加しました。ファンヒーターの使用箇所増加、猛暑・寒冷期対応、利用者の健康配慮などにより、空調・暖房エネルギーが増加しています。

その他灯油については、昨年度は僅かながら減少しました。外気温が大きく影響していると考えられるので、高効率機器への入れ替え等により温室効果ガスの排出量が更に削減される可能性があります。

冷暖房用A重油は昨年と比べほぼ横ばいとなっています。

LPガスについては、一昨年度と比較しわずかに増加しました。調理室や家庭科室の利用回数、事業回数の増加がエネルギー使用量の増加につながっていると考えます。

電気については、公共施設一括LED化事業により灯具がLED化されたこともあり、一昨年度に引き続き減少傾向にあります。

プラスチックごみ焼却については、平成28年度をもって環境センターの焼却炉が解体されたことで活動量が0になっています。

令和7年度において、使用量が令和6年度比125%以上となった施設・公用車は16件でした。増加項目別に見ると、

- ・ LPガス 5件 ・ 冷暖房用灯油 5件 ・ 電気 3件
- ・ その他ボイラー灯油 2件 ・ ガソリン 1件


施設の利用増加、入浴・給湯需要の増加、暖房使用の増加、設備不調・老朽化等が主な要因として挙げられます。特に福祉施設や温泉施設では、利用者サービスや入浴・給湯需要に伴う増加が見られるため、単なる使用抑制ではなく、設備効率の改善、運用管理の見直し、給湯・暖房設備の点検等を組み合わせた対策が必要だと考えます。

②排出源別の二酸化炭素排出量

活動の種類				H25年度	R12目標		H26		H27		H28		H29	
			単位	排出量(kg-CO2)	排出量(kg-CO2)	削減率(%)	排出量(kg-CO2)	削減率(%)	排出量(kg-CO2)	削減率(%)	排出量(kg-CO2)	削減率(%)	排出量(kg-CO2)	削減率(%)
燃料の使用	自動車他	ガソリン	ℓ	126,742	62,103	51.0%	123,634	2%	117,797	7%	119,225	6%	114,860	9%
		軽油	ℓ	51,096	25,037	51.0%	34,657	32%	37,433	27%	66,483	-30%	69,641	-36%
	冷暖房	灯油	ℓ	307,913	150,877	51.0%	303,840	1%	187,159	39%	145,612	53%	192,050	38%
		A重油	ℓ	121,933	59,747	51.0%	121,933	0%	108,385	11%	140,901	-16%	45,787	62%
	その他	灯油	ℓ	656,858	321,861	51.0%	681,426	-4%	688,330	-5%	703,446	-7%	670,194	-2%
	ボイラー	A重油	ℓ	286,262	140,268	51.0%	293,529	-3%	260,358	9%	249,034	13%	163,071	43%
	LPガス		kg	350,671	171,829	51.0%	331,320	6%	307,409	12%	407,925	-16%	443,189	-26%
電気の使用			kWh	5,698,144	2,792,090	51.0%	5,601,739	2%	4,946,412	13%	4,891,776	14%	4,447,970	22%
プラスチックごみ焼却			t	3,036,332	1,487,803	51.0%	2,827,076	7%	2,380,277	22%	1,817,300	40%	0	100%
合 計				10,635,951	5,211,616	51.0%	10,319,153	3.0%	9,033,560	15.1%	8,541,701	19.7%	6,146,762	42.2%

活動の種類				H25年度		R12目標		H30		R1		R2		R3	
			単位	排出量(kg-CO2)	排出量(kg-CO2)	削減率(%)	排出量(kg-CO2)	削減率(%)	排出量(kg-CO2)	削減率(%)	排出量(kg-CO2)	削減率(%)	排出量(kg-CO2)	削減率(%)	
燃料の使用	自動車他	ガソリン	ℓ	126,742	62,103	51.0%	108,464	14%	101,603	20%	84,901	33%	77,559	39%	
		軽油	ℓ	51,096	25,037	51.0%	78,644	-54%	77,272	-51%	75,820	-48%	71,941	-41%	
	冷暖房	灯油	ℓ	307,913	150,877	51.0%	105,739	66%	81,918	73%	161,956	47%	392,250	-27%	
		A重油	ℓ	121,933	59,747	51.0%	5,557	95%	0	100%	10,839	91%	10,026	92%	
	その他	灯油	ℓ	656,858	321,861	51.0%	622,000	5%	587,605	11%	334,888	49%	224,512	66%	
	ボイラー	A重油	ℓ	286,262	140,268	51.0%	172,666	40%	151,276	47%	131,143	54%	157,272	45%	
	LPガス		kg	350,671	171,829	51.0%	421,485	-20%	426,246	-22%	472,920	-35%	498,701	-42%	
電気の使用			kWh	5,698,144	2,792,090	51.0%	4,424,608	22%	4,393,987	23%	4,184,336	27%	4,477,471	21%	
プラスチックごみ焼却			t	3,036,332	1,487,803	51.0%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	
合 計				10,635,951	5,211,616	51.0%	5,939,163	44.2%	5,819,908	45.3%	5,456,802	48.7%	5,909,732	44.4%	

活動の種類				H25年度		R12目標		R4		R5		R6		R7	
			単位	排出量(kg-CO2)	排出量(kg-CO2)	削減率(%)	排出量(kg-CO2)	削減率(%)	排出量(kg-CO2)	削減率(%)	排出量(kg-CO2)	削減率(%)	排出量(kg-CO2)	削減率(%)	
燃料の使用	自動車他	ガソリン	ℓ	126,742	62,103	51.0%	77,590	39%	84,328	33%	90,378	29%	81,305	36%	
		軽油	ℓ	51,096	25,037	51.0%	75,962	-49%	88,163	-73%	83,421	-63%	80,082	-57%	
	冷暖房	灯油	ℓ	307,913	150,877	51.0%	514,394	-67%	487,421	-58%	464,477	-51%	489,549	-59%	
		A重油	ℓ	121,933	59,747	51.0%	8,129	93%	8,258	93%	8,129	93%	0	100%	
	その他	灯油	ℓ	656,858	321,861	51.0%	173,529	74%	265,234	60%	286,559	56%	248,981	62%	
	ボイラー	A重油	ℓ	286,262	140,268	51.0%	166,986	42%	172,195	40%	150,926	47%	174,600	39%	
	LPガス		kg	350,671	171,829	51.0%	506,149	-44%	514,668	-47%	504,987	-44%	513,921	-47%	
電気の使用			kWh	5,698,144	2,792,090	51.0%	4,552,628	20%	4,435,340	22%	4,318,049	24%	4,538,953	20%	
プラスチックごみ焼却			t	3,036,332	1,487,803	51.0%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	
合 計				10,635,951	5,211,616	51.0%	6,075,368	42.9%	6,055,607	43.1%	5,906,926	44.5%	6,127,391	42.0%	

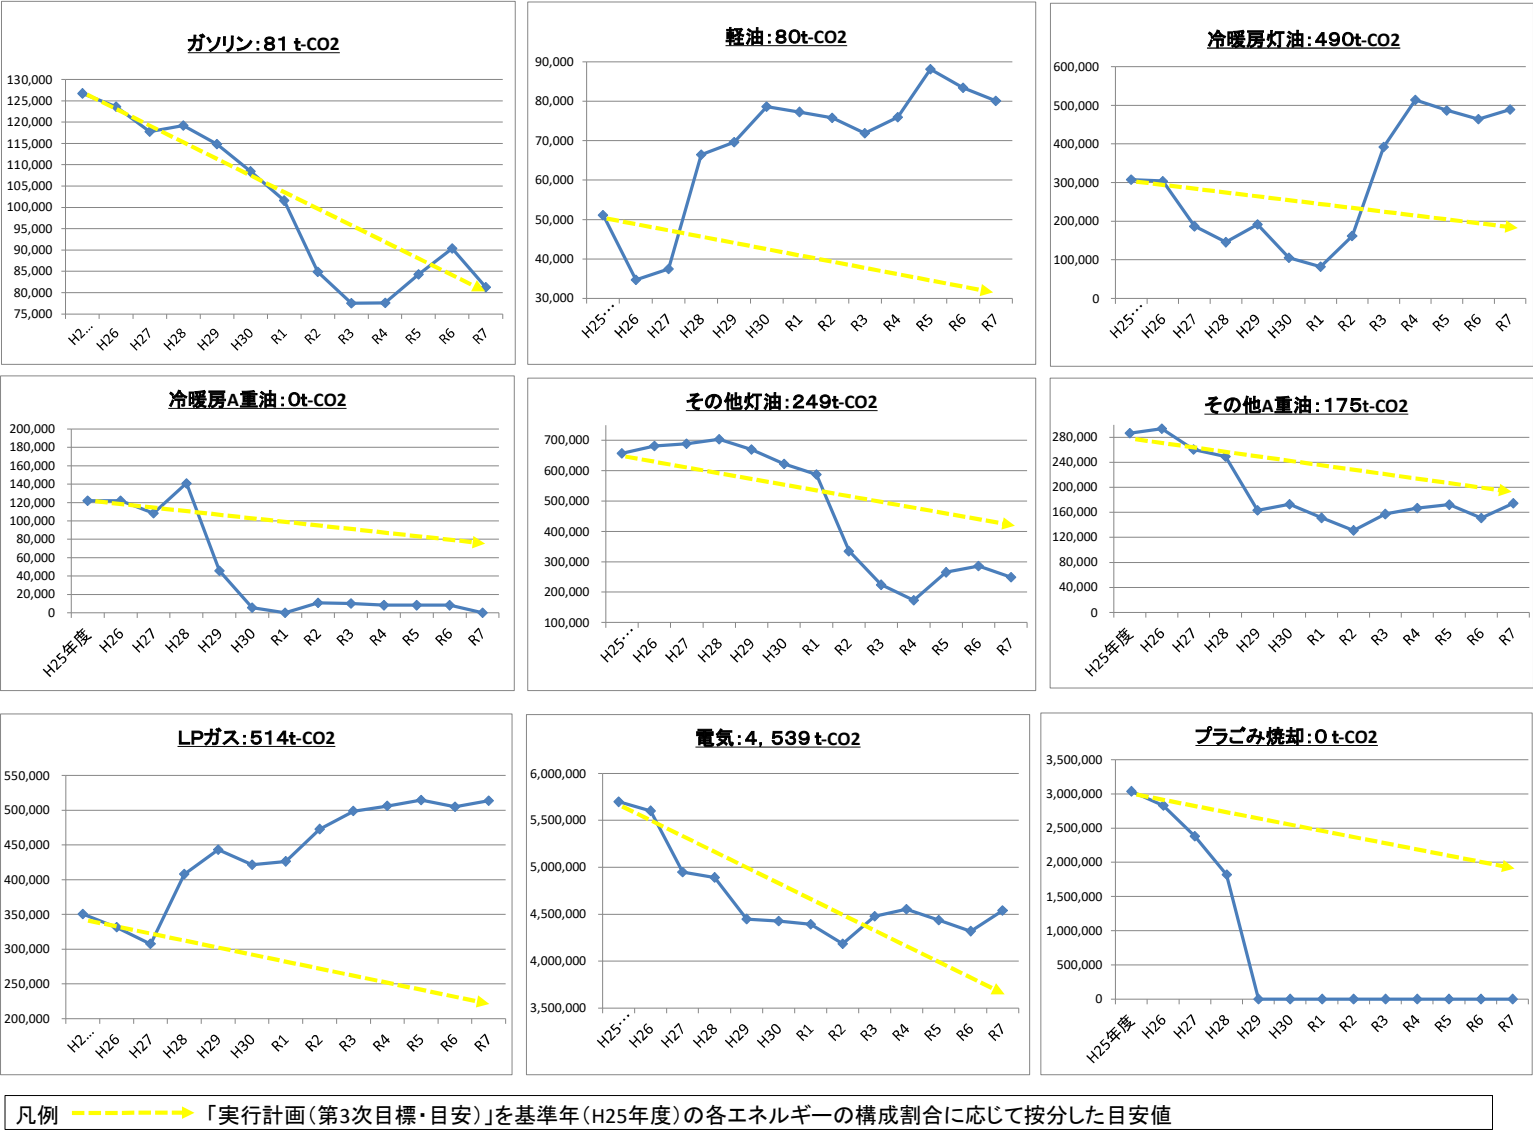


CO2排出量についても活動量とほぼ同じ状況であり、多くの項目で減少となりました。

電気については、排出係数（使用量から温室効果ガスを算出する際に用いる係数）の変動により、活動量とは異なる線形をとっていますが、基準年(平成25年度)以降令和2年度までは年々減少傾向にあり、温室効果ガスの排出量削減はある程度進んでいたと言えます。しかし、令和3年度以降の実績値は、目安値を上回り、さらに最新の実績では対前年度比でも増加に転じています。

電力会社	基礎排出係数	昨年度係数	調整後排出係数	昨年度係数	施設数
東京電力	0.452	0.431	0.452	0.431	80
ミツウロコ	0.436	0.840	0.436	0.840	1
エネット	0.547	0.432	0.547	0.432	19

(kg-CO2/kWh)

東電統一での排出量	4,280,236
電力会社別での排出量	4,538,953
排出量の差	258,717

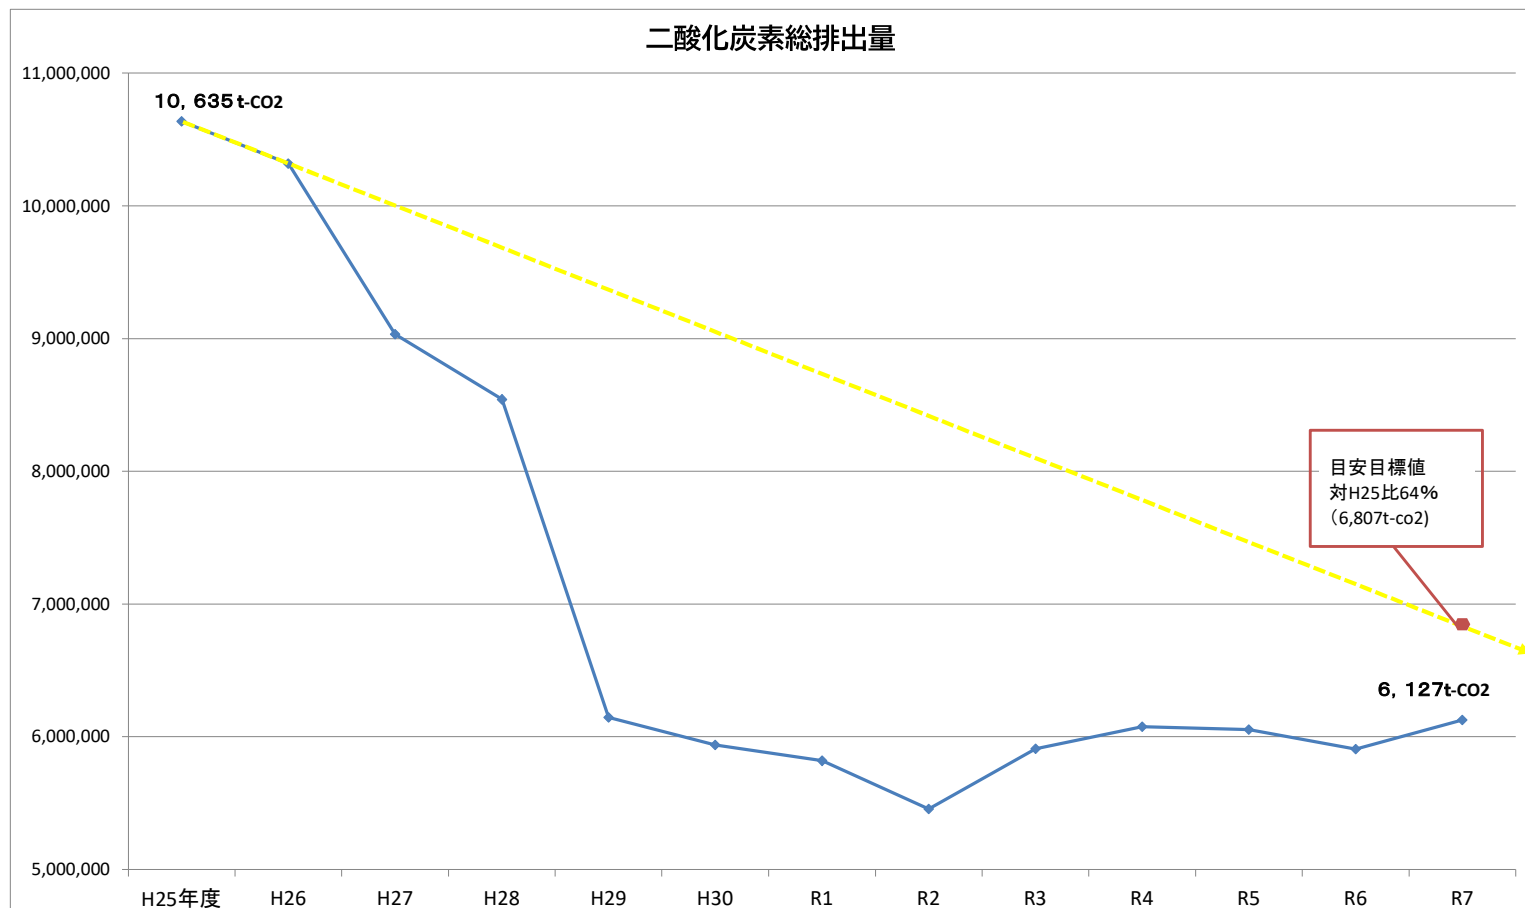

二酸化炭素総排出量については、H25年度比では約42%削減しており、**長期的に見ると一定の成果が出ていると言えます。**一方で、**R12年度目標の51%削減にはまだなお約916t-CO2の削減が必要です。**

R7年度は前年度比で約220t-CO2が増加しており、主な原因は電気使用に伴う排出量の増加です。電気のCO2排出量は、排出係数（使用量から温室効果ガスを算出する際に用いる係数）の変動により、結果として算定上の排出量は増加していますが、公共施設一括LED化事業により灯具がLED化されたこともあり、**電気使用量は大幅に削減できました。**

それでも、R7年度では、**電気の使用による排出が総排出量の約74%を占めています。**「令和12年度までに温室効果ガス51%削減」を達成するためには、**排出量の約7割を占める電気使用に重点を置き、電気使用由来による排出量について、年平均で約180t-CO2程度の削減を目標として取り組んでいく必要があります。**


今後の削減対策として、新しい電力契約を選ぶにあたっては、これまでの「料金の安さ」だけでなく、「地球環境に配慮しているか（CO2削減に繋がるか）」という点も合わせて総合的に判断する必要があると考えます。

③電気の排出係数を平成25年基準に合わせてシミュレーションを行う


	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
①年度別電気の活動量（kWh）	10,853,607	10,569,319	10,062,690	10,249,079	9,537,732	9,469,536	9,520,337
②年度別電力会社排出係数 東京電力（kg-C/kWh）	0.525	0.530	0.505	0.500	0.486	0.475	0.468
③当該年度換算係数による電気の二酸化炭素排出量（kg-CO2）（①*②）	5,698,144	5,601,739	5,081,658	5,124,539	4,635,338	4,498,030	4,455,518
④総排出量	10,635,951	10,319,153	9,033,560	8,541,701	6,146,762	5,939,163	5,819,908
⑤東京電力排出係数を基準年（H25年度：0.525kg-C/kWh）の数値とした年度別二酸化炭素排出量（①*0.525）	5,698,144	5,548,892	5,282,912	5,380,766	5,007,309	4,971,506	4,998,177
⑥排出係数を基準年の数値とした総排出量	10,635,951	10,266,306	9,370,060	9,030,691	6,706,101	6,486,061	6,424,098
⑦同上、基準年比（H25年比：％）	100%	97%	88%	85%	63%	61%	60%

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R12目標
①年度別電気の活動量（kWh）	9,259,578	10,016,714	9,961,978	6,582,102 （東京電力） 3,243,912 （ミツウロコ） 2,753,994 （エネット） 9,826,014 （合計）	6,657,243 （東京電力） 308,395 （ミツウロコ） 2,754,376 （エネット） 9,719,632 （合計）	6,530,899 （東京電力） 184,274 （ミツウロコ） 2,754,376 （エネット） 9,469,549 （合計）	5,318,267
②年度別電力会社排出係数 東京電力（kg-C/kWh）	0.457	0.447	0.457	0.457 （東京電力） 0.440 （ミツウロコ） 0.432 （エネット）	0.431 （東京電力） 0.840 （ミツウロコ） 0.432 （エネット）	0.452 （東京電力） 0.436 （ミツウロコ） 0.547 （エネット）	0.525
③当該年度換算係数による電気の二酸化炭素排出量（kg-CO2）（①*②）	4,231,627	4,477,471	4,552,624	3,008,020 （東京電力） 1,427,321 （ミツウロコ） 4,435,341 （合計）	2,869,272 （東京電力） 259,051 （ミツウロコ） 4,318,049 （合計）	2,951,966 （東京電力） 80,343 （ミツウロコ） 4,538,953 （合計）	2,792,090
④総排出量	5,456,802	5,909,732	6,075,368	6,055,607	5,906,926	6,127,391	5,211,616
⑤東京電力排出係数を基準年（H25年度：0.525kg-C/kWh）の数値とした年度別二酸化炭素排出量（①*0.525）	4,861,278	5,258,775	5,230,038	5,158,657	5,102,806	4,971,513	2,792,090
⑥排出係数を基準年の数値とした総排出量	6,133,744	6,691,036	6,752,778	6,778,924	6,691,683	6,559,951	5,211,615
⑦同上、基準年比（H25年比：％）	58%	63%	63%	64%	63%	62%	49%

電気による排出量(係数変更)

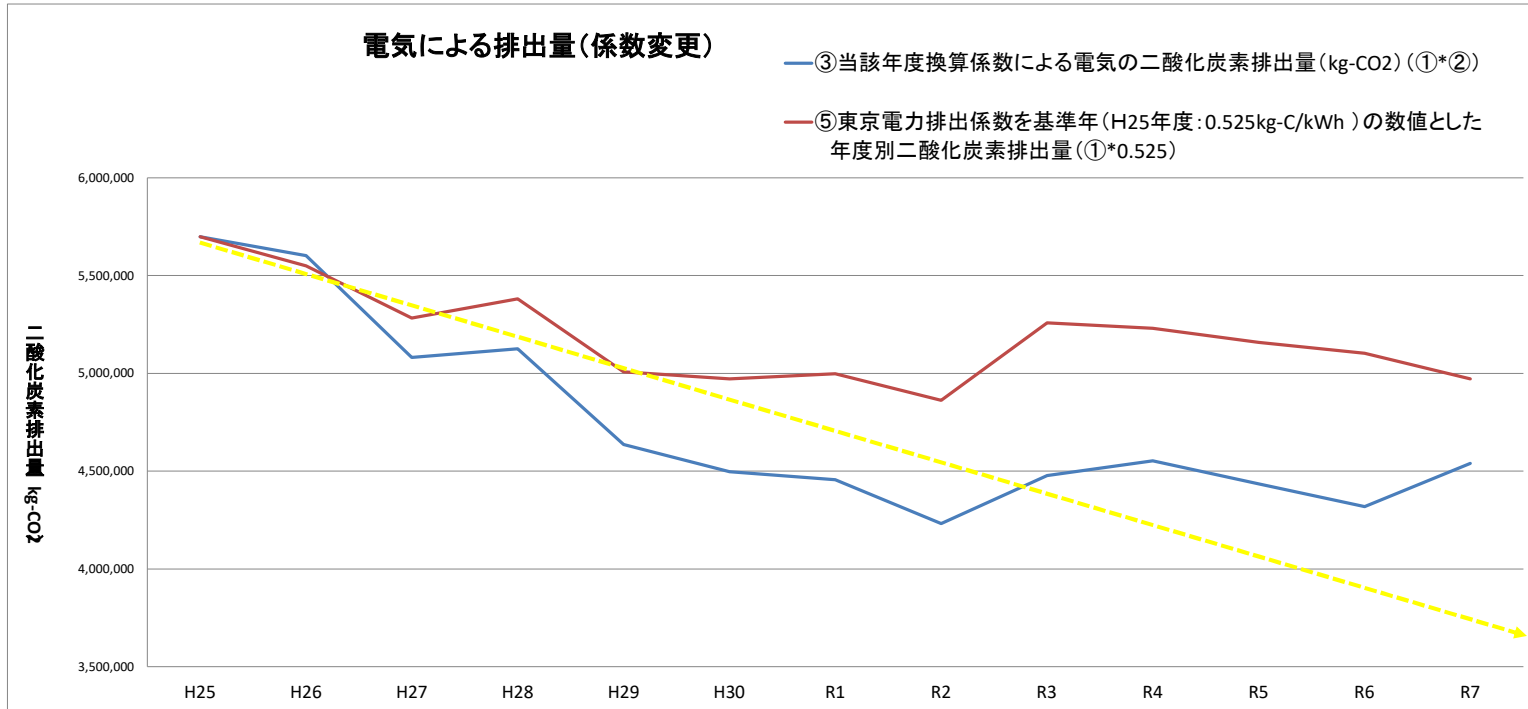

総排出量(電気係数変更)

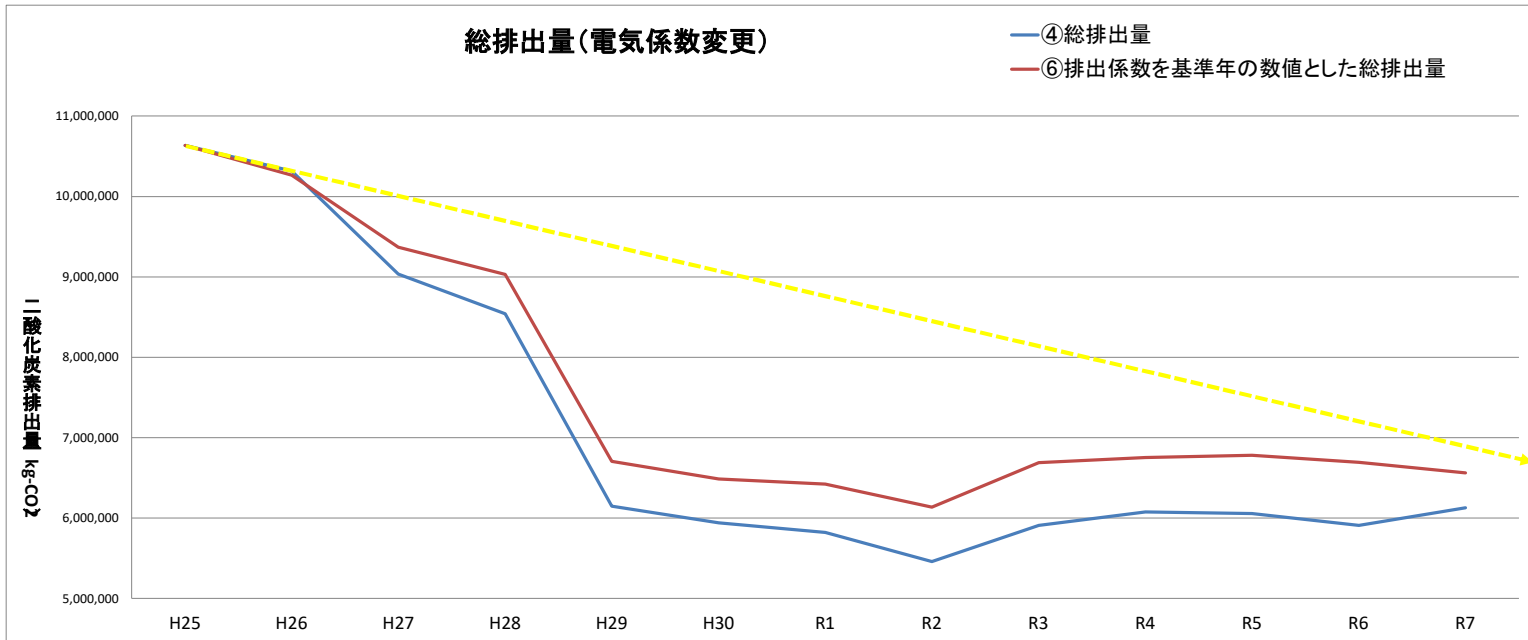

凡例 〰️ 「実行計画(第3次目標・目安)」を基準年(H25年度)の各エネルギーの構成割合に応じて按分した目安値



7ページの表は、それぞれの年度の排出係数を用いて算出したCO₂排出量と、基準年である平成25年当時の排出係数(0.525)を用いて算定したCO₂排出量との比較です。

8ページのグラフについては、上段が電気だけの排出量、下段が、電気以外のエネルギーを含む総排出量の比較となっています。

電気による排出量について、基準年(平成25年度)の排出係数を使用した場合は目安値を上回っているものの、各年度の排出係数を用いた場合はこれまでおおむね削減ができていましたが、令和3年度から目安値に到達しておらず、令和7年度に至っては前年令和6年度比においても排出量は増加に転じました。この電気由来の排出量が、その他を含む全排出量の前年令和6年度比における増加に直結していると言えます。


令和7年度中の排出源・課別の二酸化炭素排出量

ガソリン	(ℓ)	備 考
管財課	9,179	22台（集中管理公用車）
観光課	5,180	3台
建設課	3,667	5台
高齢者・介護支援課	2,931	1台
農林課	1,975	5台
政策秘書課	1,926	3台（市長車、副市長車、広報車）
防災危機管理課	1,559	3台（パトロール車、消防指揮車、災害対策車）
三富支所	1,402	4台（消防用、支所3）
こども・子育て課	1,130	3台
生涯学習課	887	5台（市民会館、根津記念館、トラクター、課2）
福祉課	847	2台
税務課	777	3台
都市計画課	674	2台
上下水道課（元下水道課分）	644	3台
環境課	640	3台
健康増進課	564	2台
牧丘支所	385	4台（消防用、支所3）
上下水道課（元水道課分）	295	2台
学校教育課	220	1台
企画推進課	201	1台
総務課	167	1台
商工労政課	160	1台
議会事務局	90	1台（議長車）
合 計	35,500	

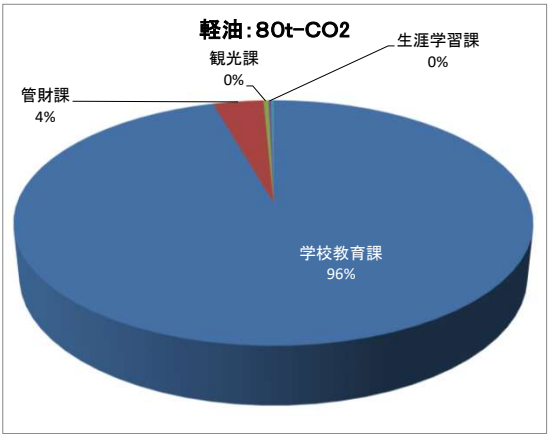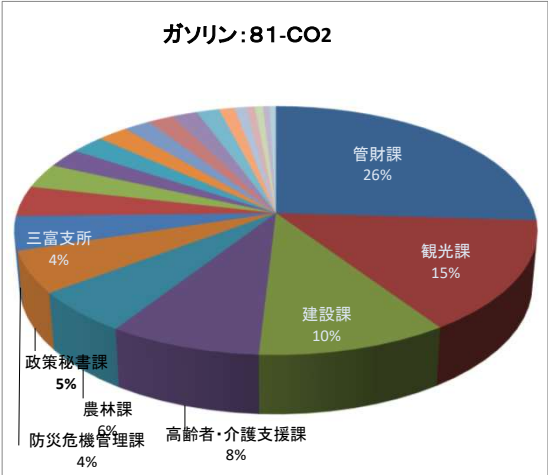


軽油	(ℓ)	備 考
学校教育課	29,222	バス7台、普通貨物車4台
管財課	1,122	2台（集中管理・庁用バス）
観光課	112	
生涯学習課	57	
高齢者・介護支援課	55	
三富支所	4	
合 計	30,572	


冷暖房灯油	(㊦)	備考
観光課	125, 323	温泉（３）、フフ、道の駅みとみ
福祉課	36, 300	老人健康福祉センター、晴風園
生涯学習課	22, 871	市民会館（図書館）、公民館（５）、根津記念館、花かげホール
学校教育課	7, 224	市立小学校（６）、山梨北中学校
高齢者・介護支援課	3, 519	三富デイサービスセンター
こども・子育て課	824	窪平保育園、日下部児童センター
三富支所	586	庁舎
合 計	196, 647	

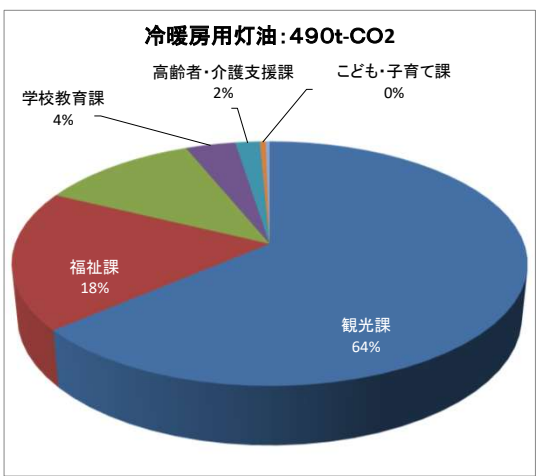


ボイラー（灯油）	(ℓ)	備考
生涯学習課	51,050	市民総合体育館 （プール含む）、 B&G海洋センター
福祉課	43,500	老人健康福祉センター
農林課	5,463	フルーツセンター
合 計	100,013	

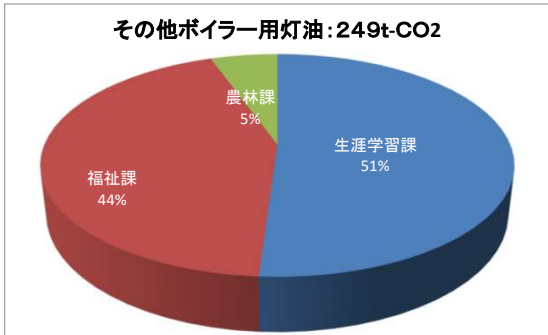

ボイラー（A重油）	（2）	備考
観光課	59,100	温泉（1）
健康増進課	5,337	牧丘病院
合 計	64,437	

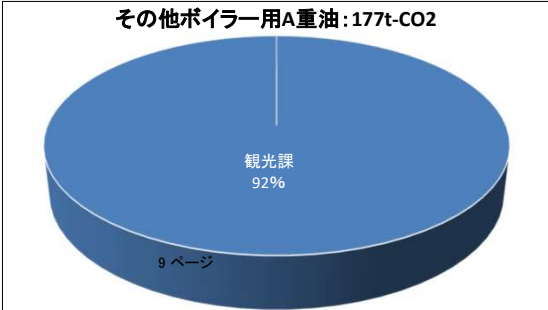

LPガス	(m ³)	備考
学校教育課	54,153	市立幼稚園(1)、市立小学校(8)、市立中学校(3)、学校給食センター
観光課	6,828	温泉(1)、道の駅(2)
福祉課	5,937	老人福祉センター、晴風園
生涯学習課	3,804	市民会館(図書館・中央公民館含む)、公民館(7)、市民総合体育館、花かげホール、B&G海洋センター
牧丘支所	3,159	牧丘庁舎、牧丘町コミュニティセンター
こども・子育て課	2,765	市内保育園(6)
健康増進課	1,674	市立産婦人科、牧丘病院
都市計画課	123	万力公園
商工労政課	30	夢わーく山梨
環境課	14	環境センター
合 計	78,487	kg換算すると171,370kg

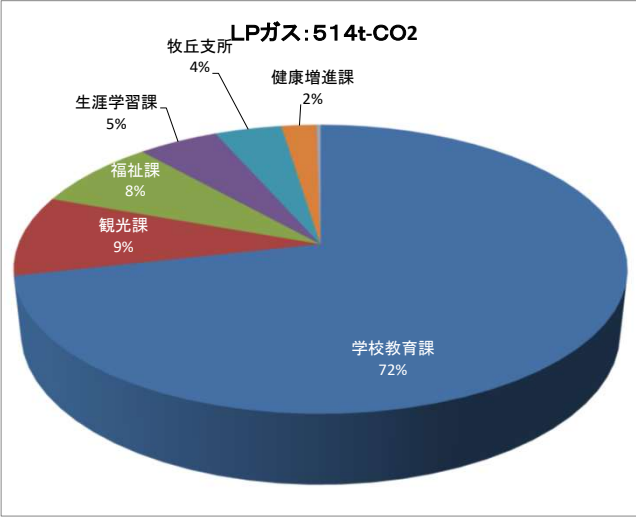

電気	(kWh)	備考
上下水道課	1,971,413	上水道施設、牧丘・三富簡易水道施設
学校教育課	1,385,700	市立幼稚園(1)、市立小学校(8)、市立中学校(3)、柳平分校、学校給食センター
観光課	1,147,473	市営温泉(3)、駅前観光案内所、公衆トイレ(8)、道の駅(2)、隼看板、オーチャードヴィレッジフ
生涯学習課	1,110,400	市民会館(図書館・中央公民館含む)、公民館(9)、花かげホール、横溝正史館、根津記念館、石原なち子体育館、市民スポーツ広場、軽スポーツ広場、市民小原スポーツ広場、市民総合体育館(プール含)B&G海洋センター、夜間照明施設(15)、旧小学校(4)
管財課	929,477	本庁舎
環境課	819,036	環境センター、エコハウス
健康増進課	708,292	市立産婦人科、牧丘病院
福祉課	389,127	老人健康福祉センター
都市計画課	308,026	万力公園、駅前駐車場・駐輪場
こども・子育て課	230,836	市立保育園(6)、児童センター(3)、学童クラブ(1)
農林課	184,274	フルーツセンター
牧丘支所	111,614	牧丘庁舎(諏訪公民館)、コミュニティセンター、バスターミナル
商工労政課	76,787	夢わーく山梨、
地域資源開発課	54,949	街の駅やまなし
三富支所	37,104	三富庁舎、三富川浦公民館
高齢者・介護支援課	4,593	三富デイサービスセンター
企画推進課	448	エコハウスやまなし
合 計	9,469,549	

