


令和7年度

かのがわ古道配水管布設替(2工区)工事 設計図面
縮小版 (A1→A3)


山梨市 上下水道課

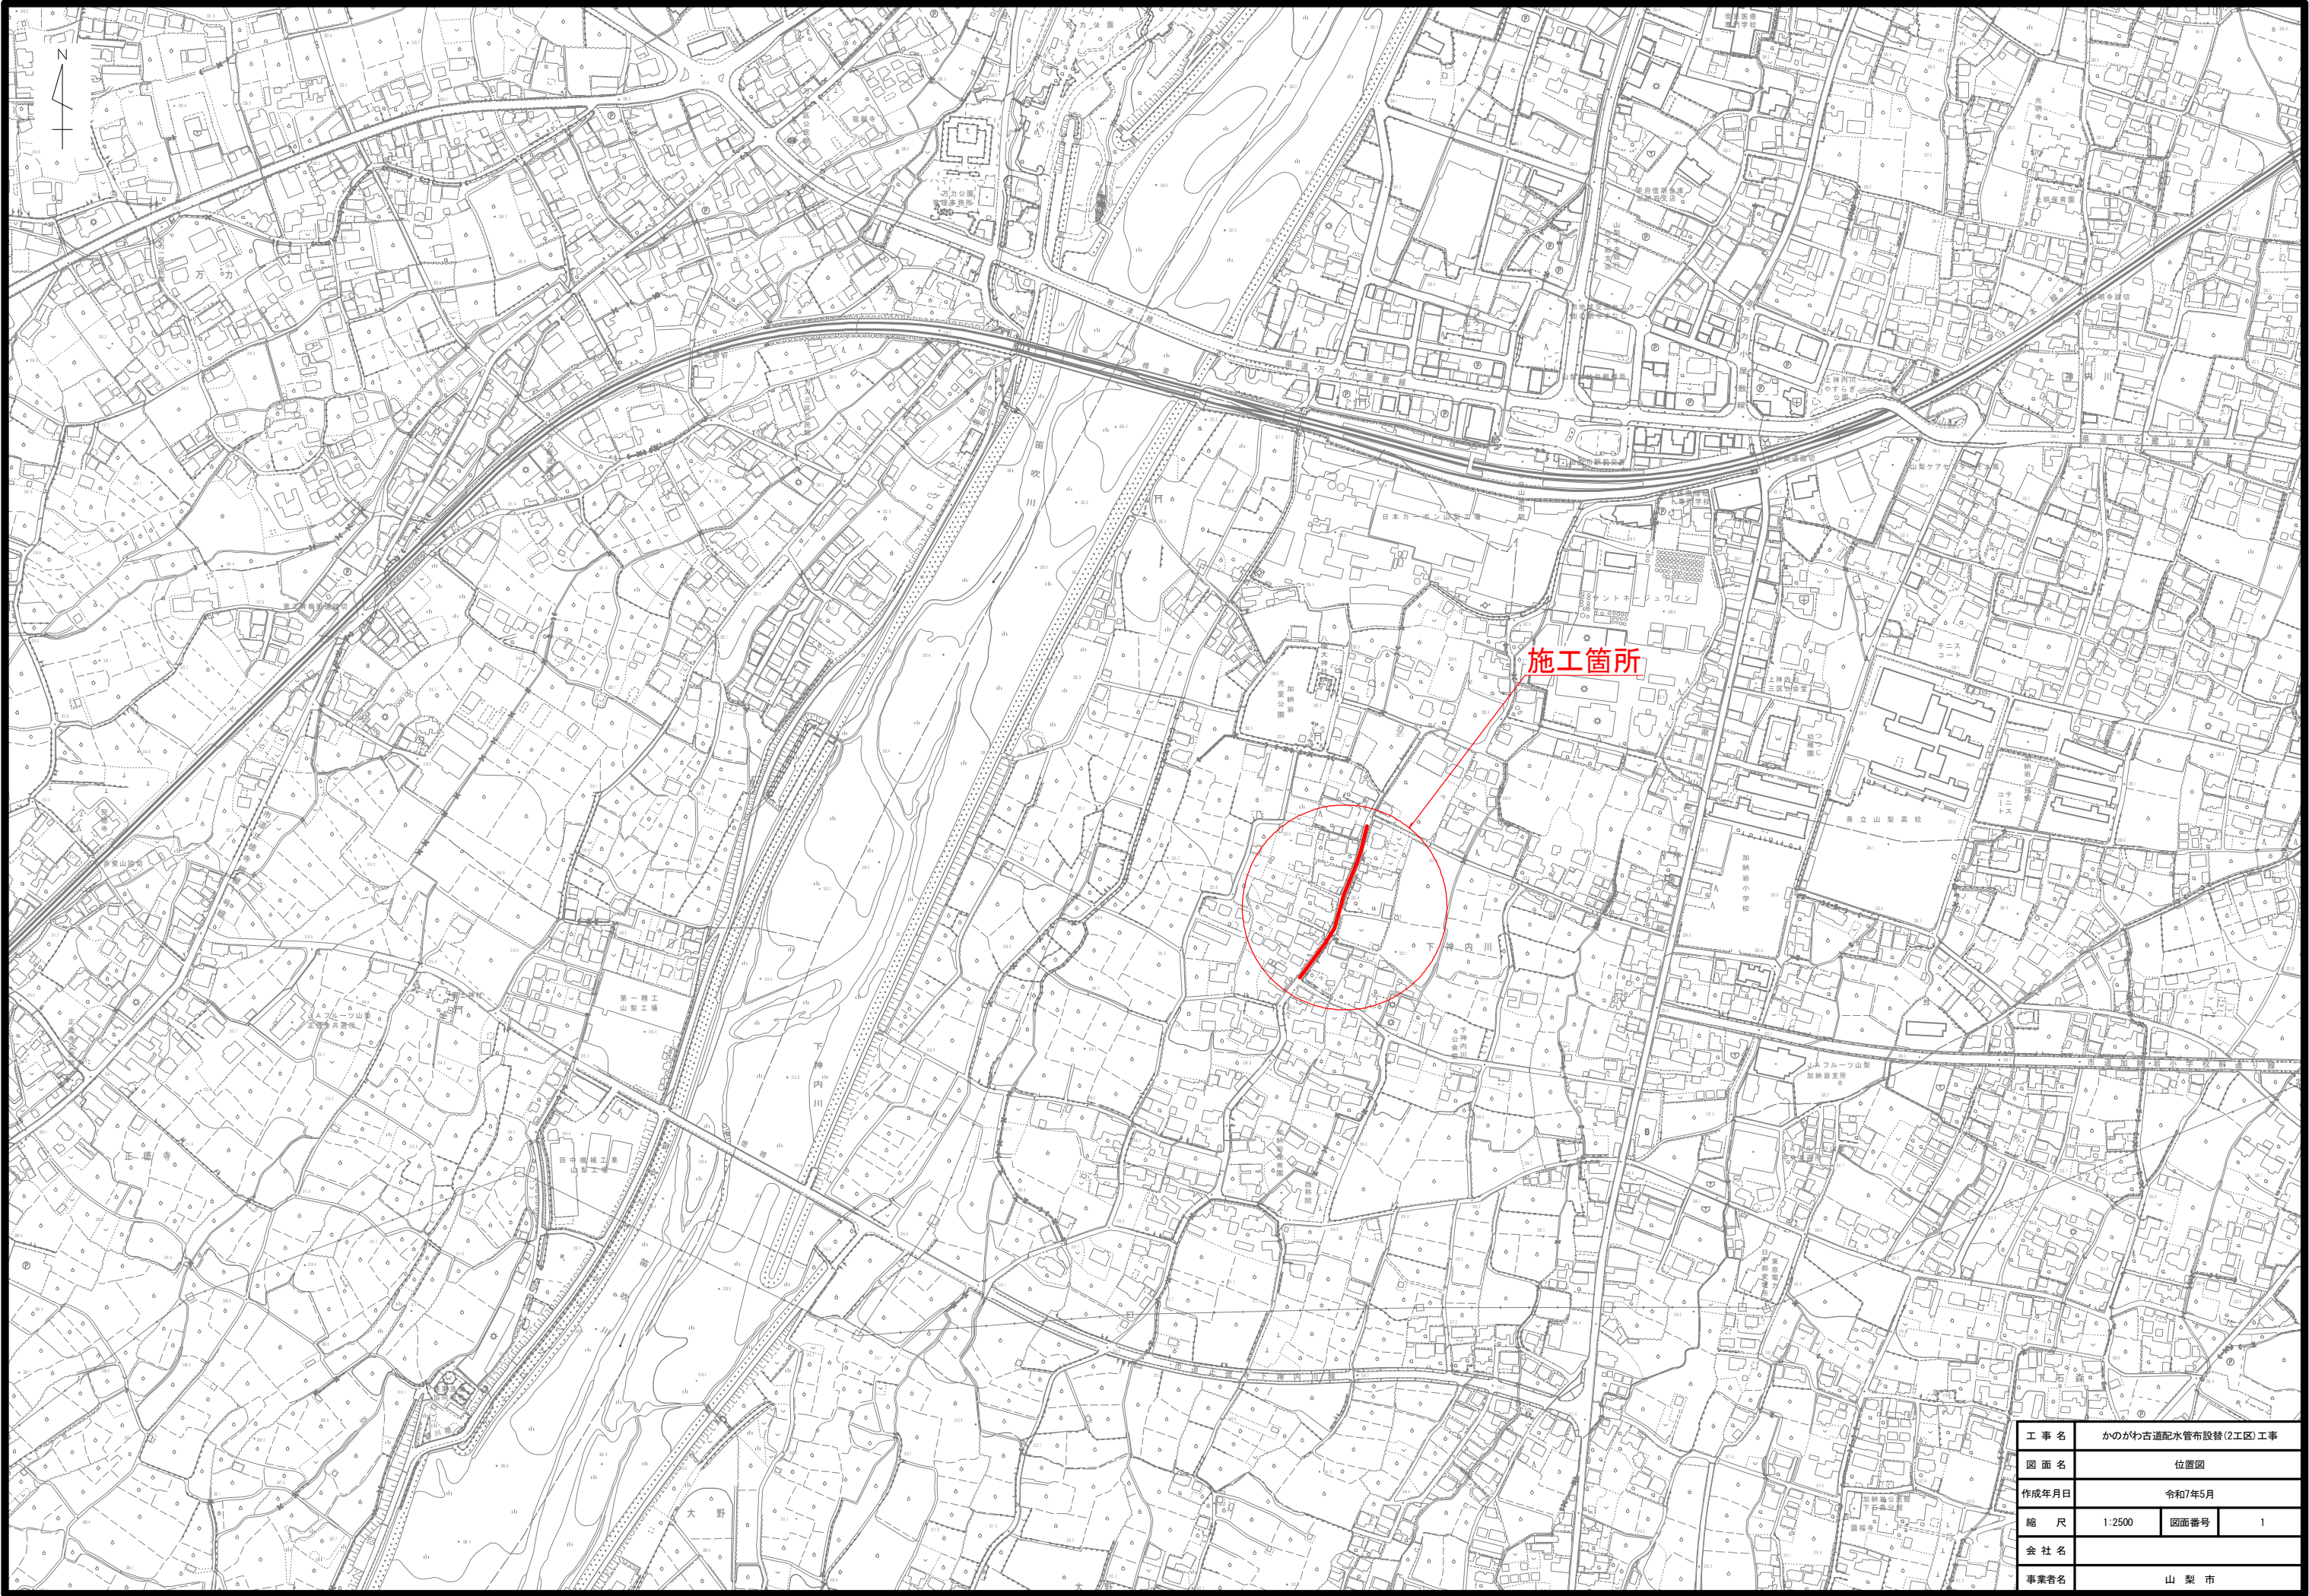

工 事 名	かのがわ古道配水管布設替(2工区)工事		
図 面 名	位置図		
作成年月日	令和7年5月		
縮 尺	1:2500	図面番号	1
会 社 名			
事業者名	山 梨 市		



平面図 S=1:500

配管図(本設) S=FREE

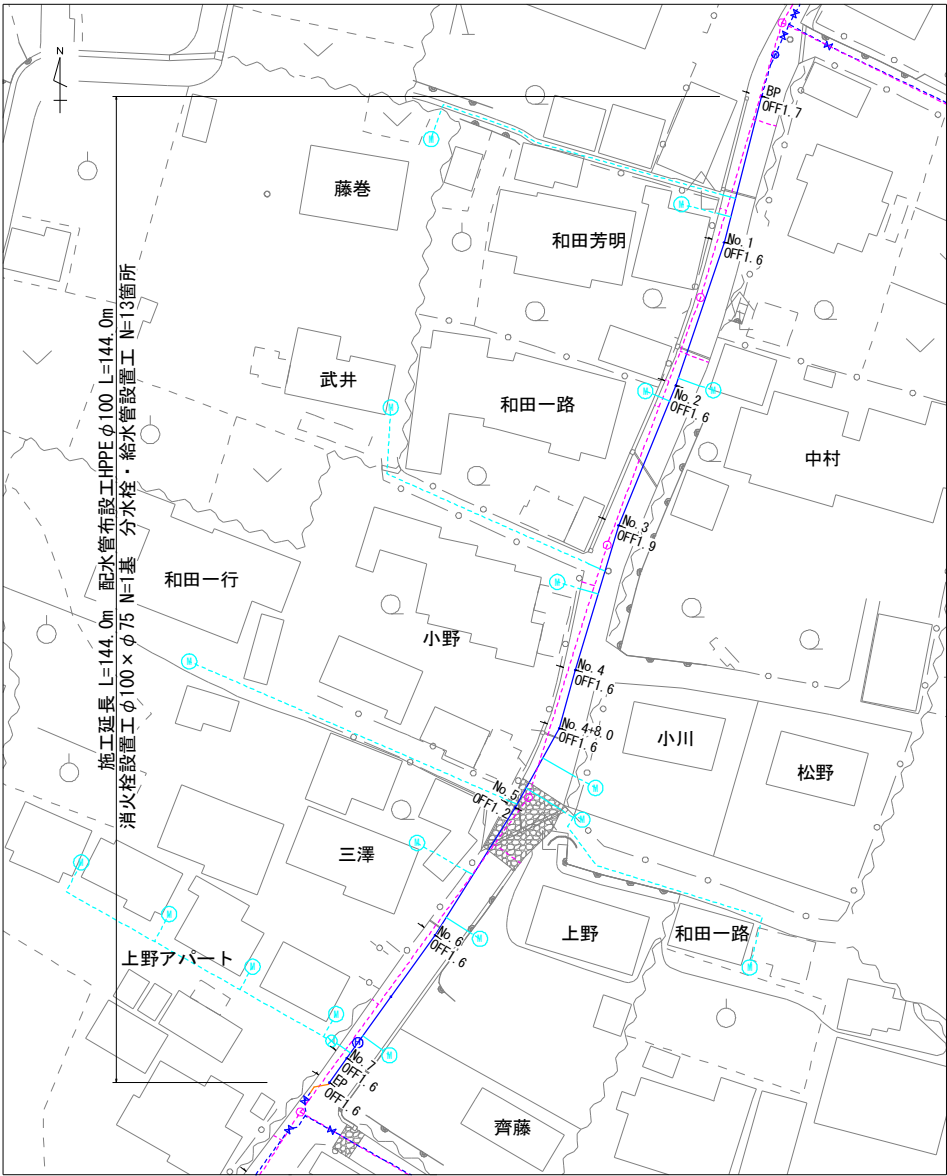


凡例			
—	新設配水管 (HPPE)	---	既設配水管
—	新設配水管 (接続工)	---	新設給水管
---	既設下水道管	---	既設給水管

給水参考図 S=1:20

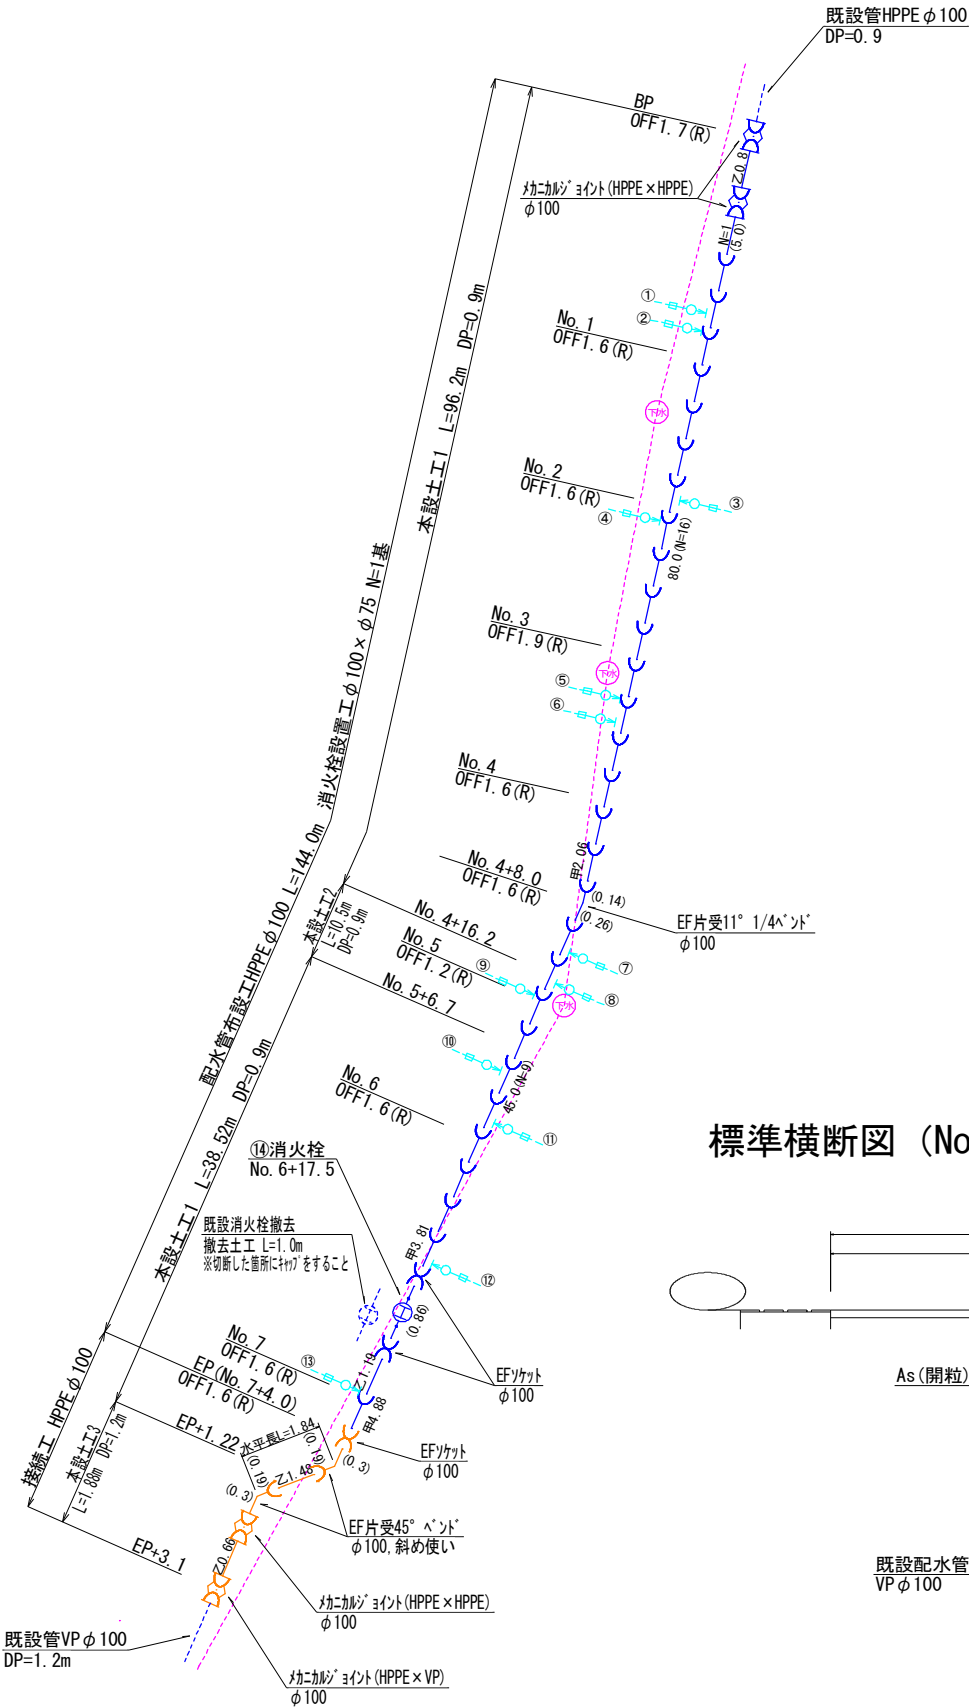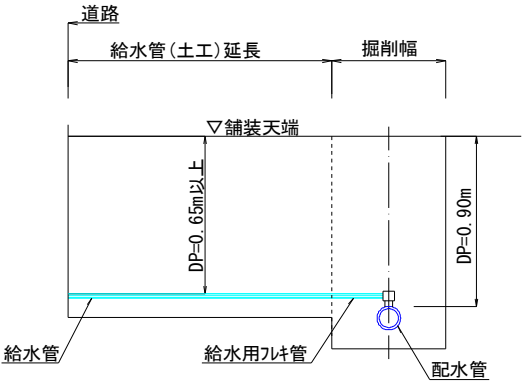


標準横断面図 (No. 3付近)

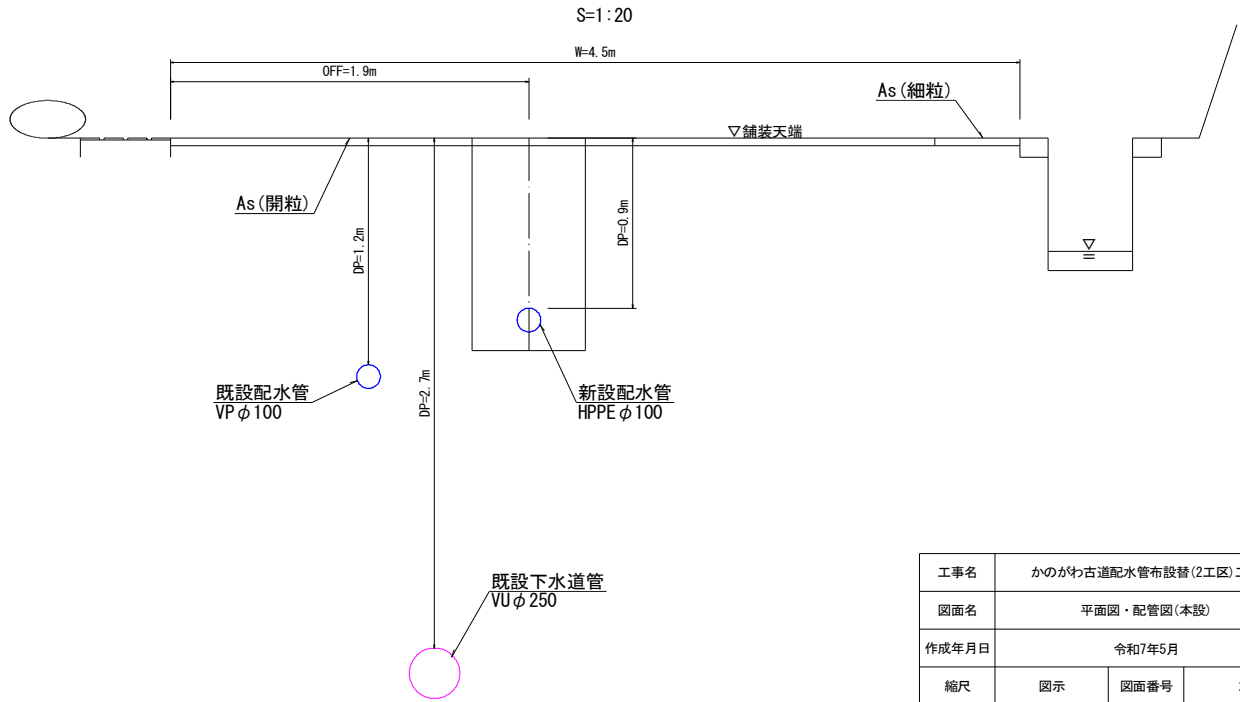


工事名	かのがわ古道配水管布設替(2工区) 工事		
図面名	平面図・配管図(本設)		
作成年月日	令和7年5月		
縮尺	図示	図面番号	2
会社名			
事業者名	山梨市役所		

土工断面図(本設) S=1:15

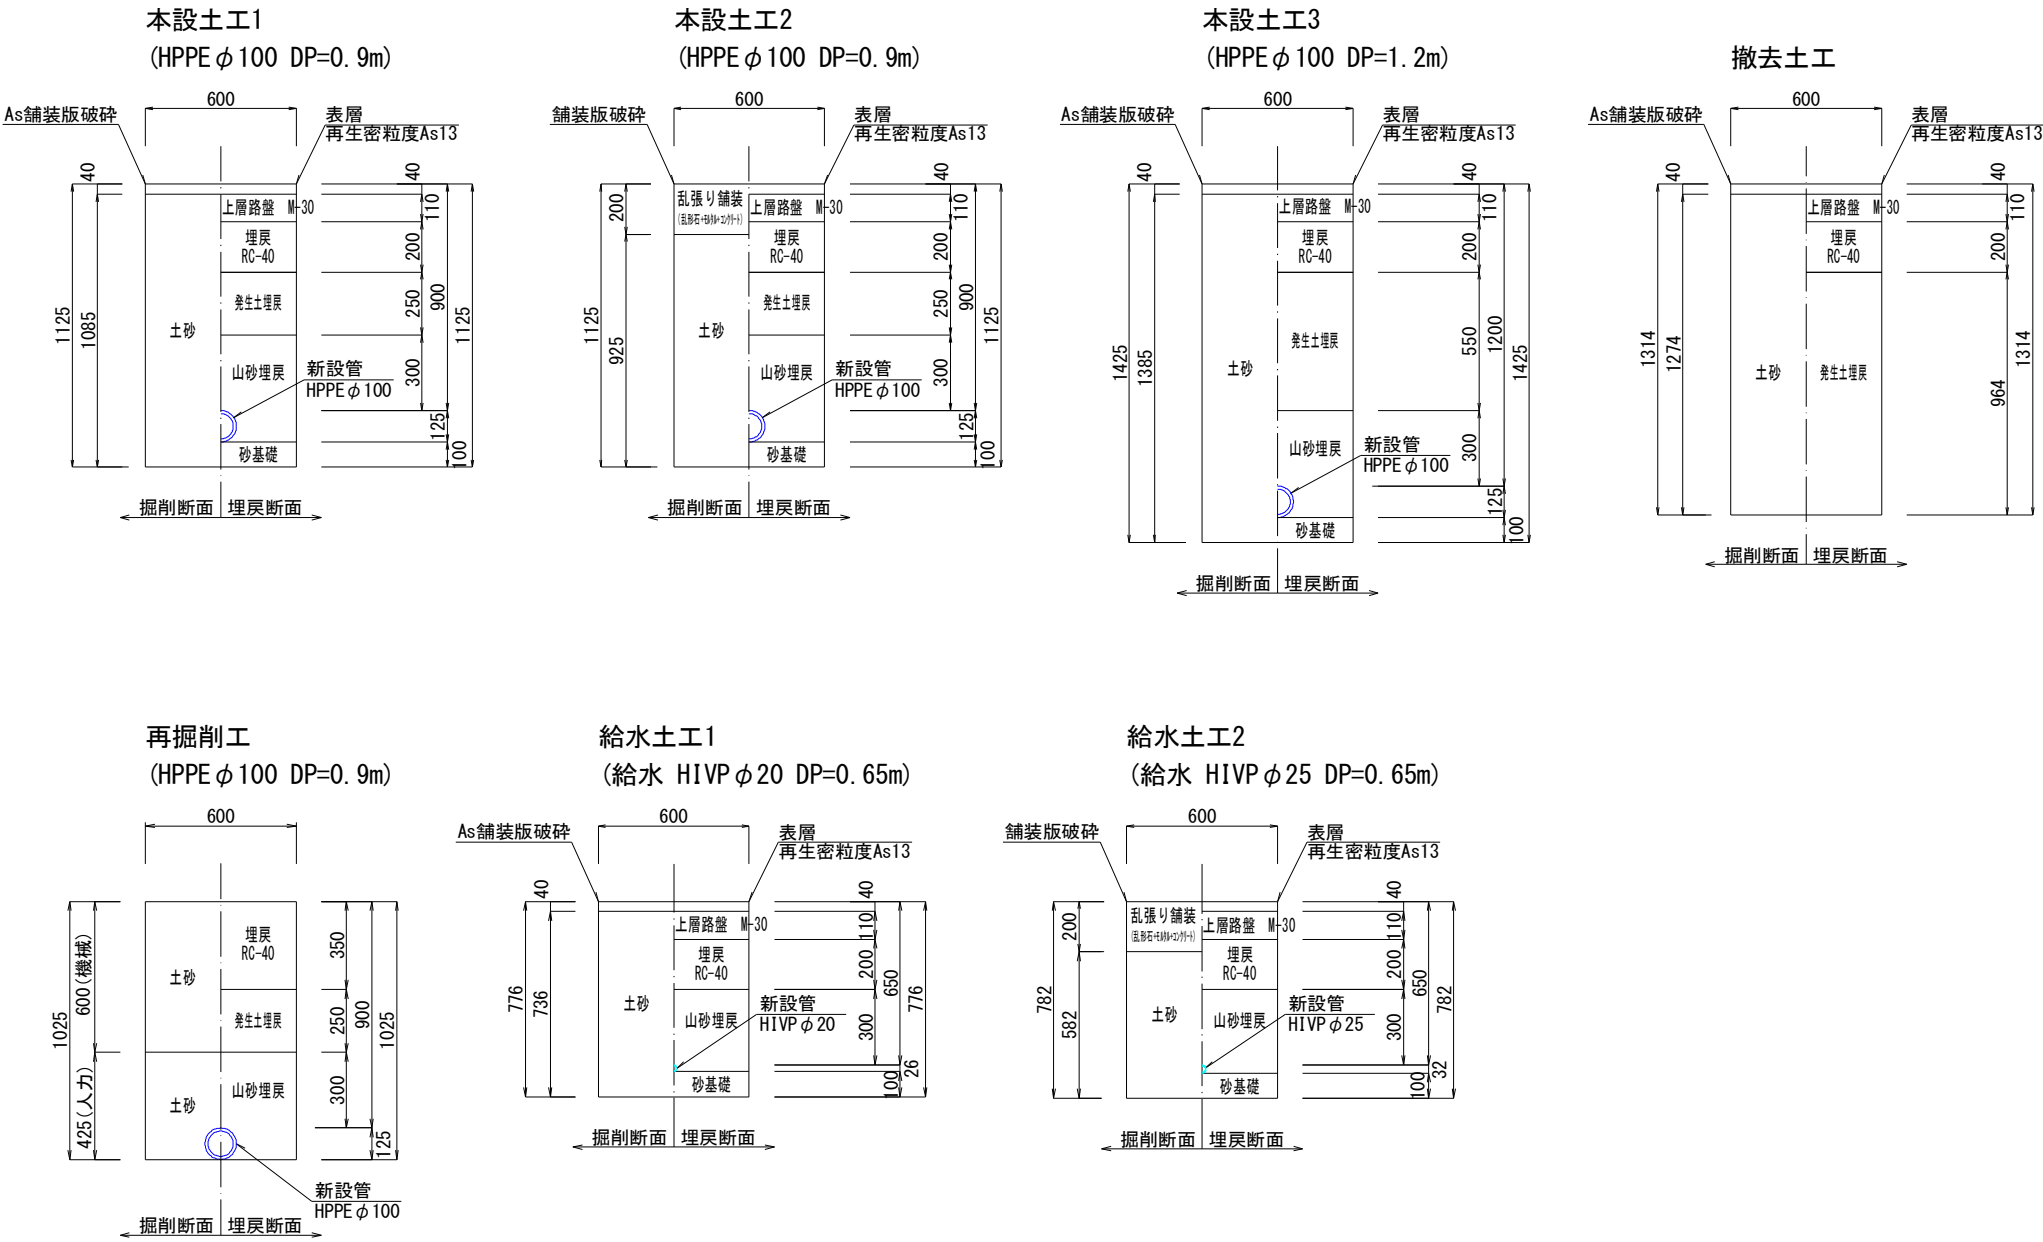


工事名	かのがわ古道配水管布設替(2工区)工事		
図面名	土工断面図(本設)		
作成年月日	令和7年5月		
縮尺	1:15	図面番号	3
会社名			
事業者名	山梨市役所		

平面図 S=1:500

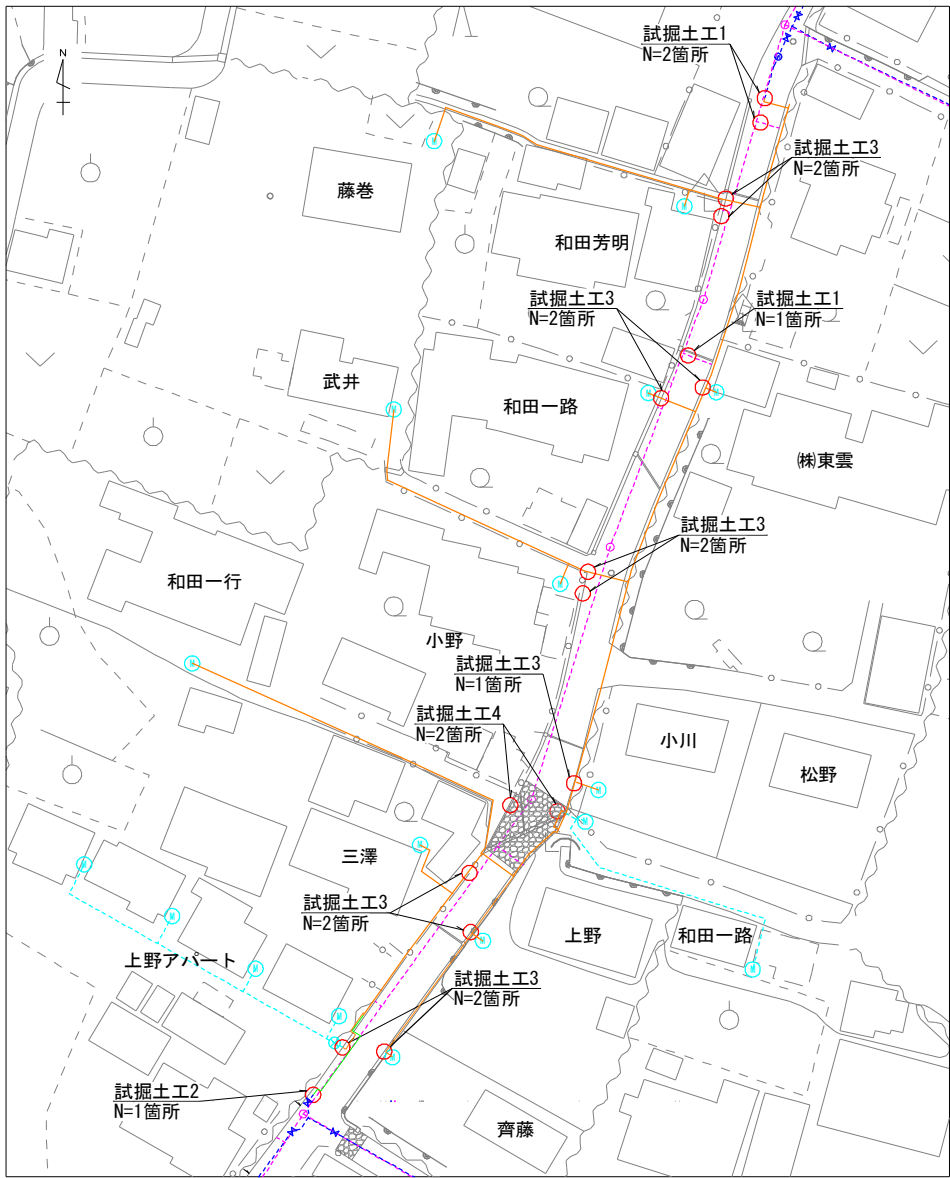

配管図(仮設) S=FREE









仮設管設置撤去工 SGP 80A L= 15.0m
PEP φ50 L=145.0m

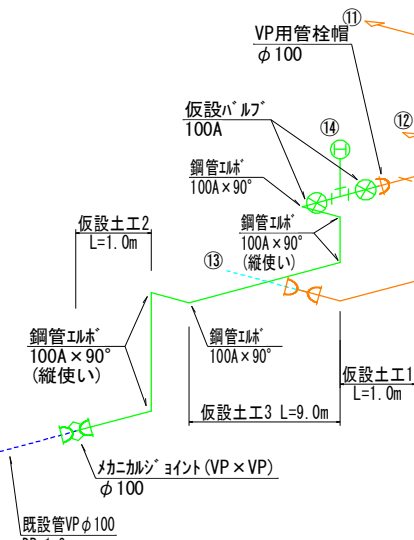

- ①：藤巻宅
YT径違いソケットφ20×φ13 N=1個
PEPφ20 L=38.0m
バルブφ20 N=1個
YT径違いソケットφ25×φ20 N=1個
PEPφ25 L=10.0m
バルブφ25 N=1個
YTチズφ50×φ25 N=1個
- ②：和田芳明宅
YT径違いソケットφ20×φ13 N=1個
PEPφ20 L=3.0m
バルブφ20 N=1個
YTチズφ25×φ20 N=1個
- ③：榊東雲
PEPφ25 L=2.0m
バルブφ25 N=1個
YTチズφ50×φ25 N=1個
- ④：和田一路宅
YT径違いソケットφ20×φ13 N=1個
PEPφ20 L=6.0m
バルブφ20 N=1個
YTチズφ50×φ20 N=1個
- ⑤：武井宅
YT径違いソケットφ20×φ13 N=1個
PEPφ20 L=35.0m
バルブφ20 N=1個
YT径違いソケットφ25×φ20 N=1個
PEPφ25 L=9.0m
バルブφ25 N=1個
YTチズφ50×φ25 N=1個
- ⑥：小野宅
YT径違いソケットφ20×φ13 N=1個
PEPφ20 L=3.0m
バルブφ20 N=1個
YTチズφ25×φ20 N=1個
- ⑦：小川宅
YT径違いソケットφ20×φ13 N=1個
PEPφ20 L=3.0m
バルブφ20 N=1個
YTチズφ50×φ20 N=1個
- ⑧：松野宅、和田一路畑
伸縮可とう離脱防止継手φ25 N=1個
PEPφ25 L=7.0m
バルブφ25 N=1個
YTチズφ50×φ25 N=1個
- ⑨：上野宅
YT径違いソケットφ20×φ13 N=1個
PEPφ20 L=1.0m
バルブφ20 N=1個
YTチズφ25×φ20 N=1個
- ⑩：齊藤宅
YT径違いソケットφ20×φ13 N=1個
PEPφ20 L=20.0m
バルブφ20 N=1個
YT径違いソケットφ25×φ20 N=1個
PEPφ25 L=10.0m
バルブφ25 N=1個
YTチズφ50×φ25 N=1個
- ⑪：和田一行宅
YT径違いソケットφ20×φ13 N=1個
PEPφ20 L=50.0m
バルブφ20 N=1個
YTチズφ50×φ20 N=1個
- ⑫：三澤宅
YT径違いソケットφ20×φ13 N=1個
PEPφ20 L=9.0m
バルブφ20 N=1個
YTチズφ50×φ20 N=1個
- ⑬：上野アパート
伸縮可とう離脱防止継手φ25 N=1個
PEPφ25 L=7.0m
バルブφ25 N=1個
YTチズφ50×φ25 N=1個
- ⑭：消火栓
仮設消火栓弁65A
SGP80A L=1.0m
鋼管チズ100A×80A

凡例	
	仮設管 (SGP)
	仮設管 (PEP)
	既設配水管
	既設給水管
	既設下水道管

土工断面図(仮設) S=1:15

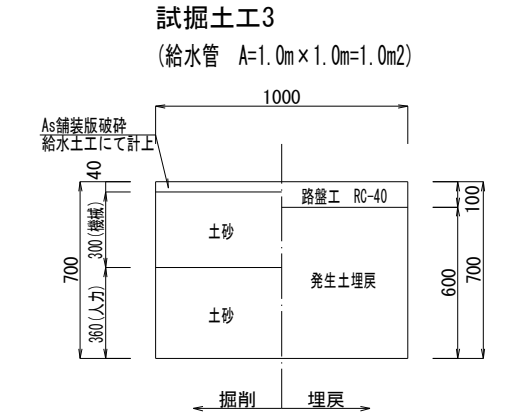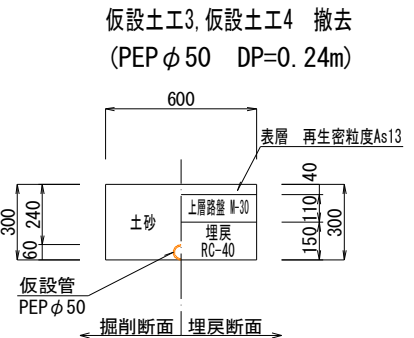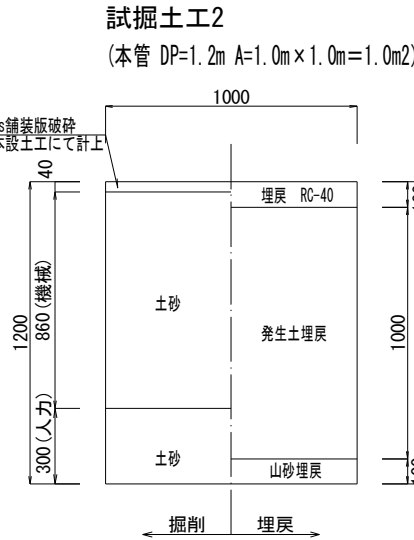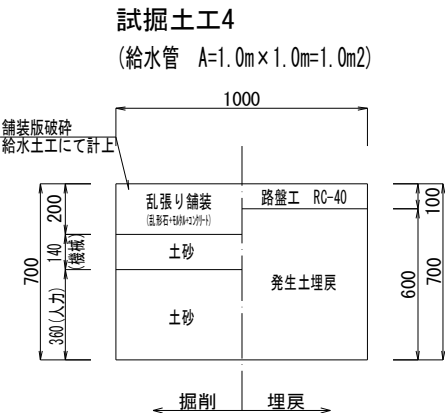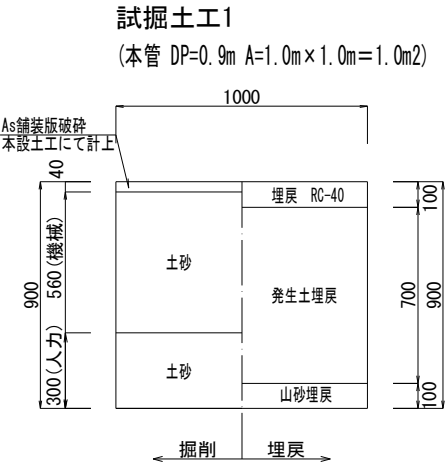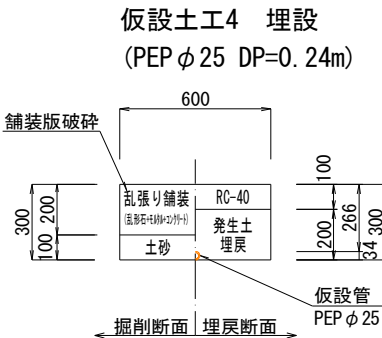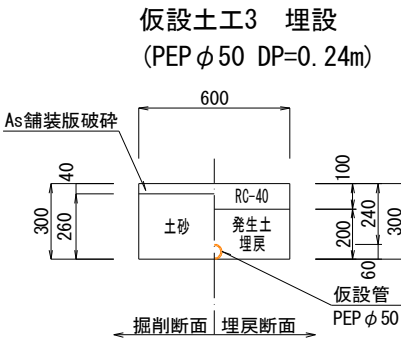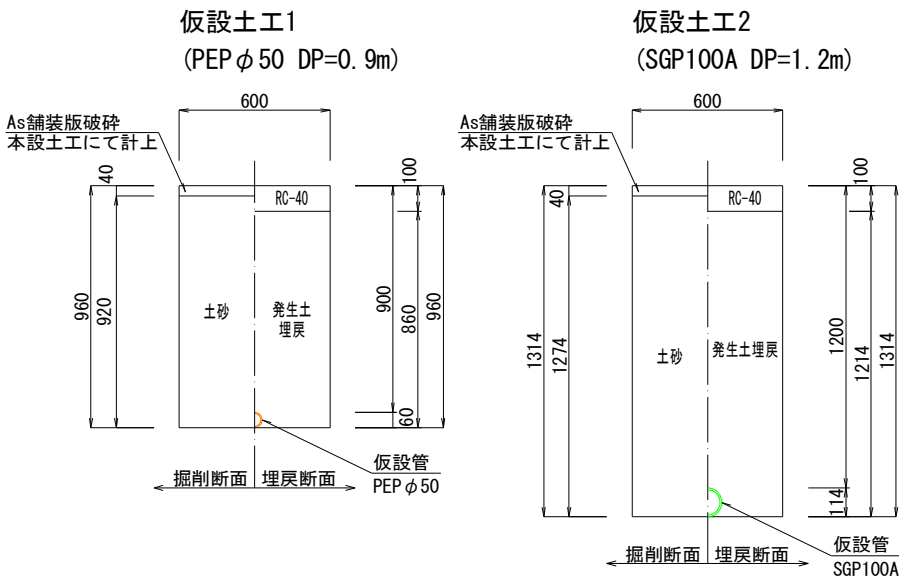

※ 民地側の既存給水管は、試掘時に加圧試験を行うこと。
また、既存給水管内に泥・異物等が入らないよう先端を保護しておく。

工事名	かのがわ古道配水管布設(2工区)工事		
図面名	平面図・配管図(仮設)・土工断面図(仮設)		
作成年月日	令和7年5月		
縮尺	図示	図面番号	4
会社名			
事業者名	山梨市役所		