

# (1)令和6年度実績報告


第3次山梨市役所地球温暖化対策実行計画の計画期間は、平成30年度から令和12年度までの13年間で、対平成25(2013)年度比で51%のCO2削減を設定しています。令和6年度実績について、次のとおり報告します。

資料No.2

表1 R6 CO2排出量実績 (H25年比)

年度	25 (基準)	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
山梨市役所地球温暖化対策実行計画 (第3次目標・目安)	100.0%	97.0%	94.0%	91.0%	88.0%	85.0%	82.0%	79.0%	76.0%	73.0%	70.0%	67.0%	64.0%	61.0%	58.0%	55.0%	52.0%	49.0%
CO2排出量実績 (H25年比)	100.0%	97.0%	84.9%	80.3%	57.8%	55.8%	54.7%	51.3%	55.6%	57.1%	56.9%	55.5%						
CO2排出量実績 (H25年比、排出係数H25)	100.0%	96.5%	88.1%	84.9%	63.1%	61.0%	60.4%	62.9%	63.5%	63.7%	62.9%							

## H25～R5CO2排出量実績(H25年比)

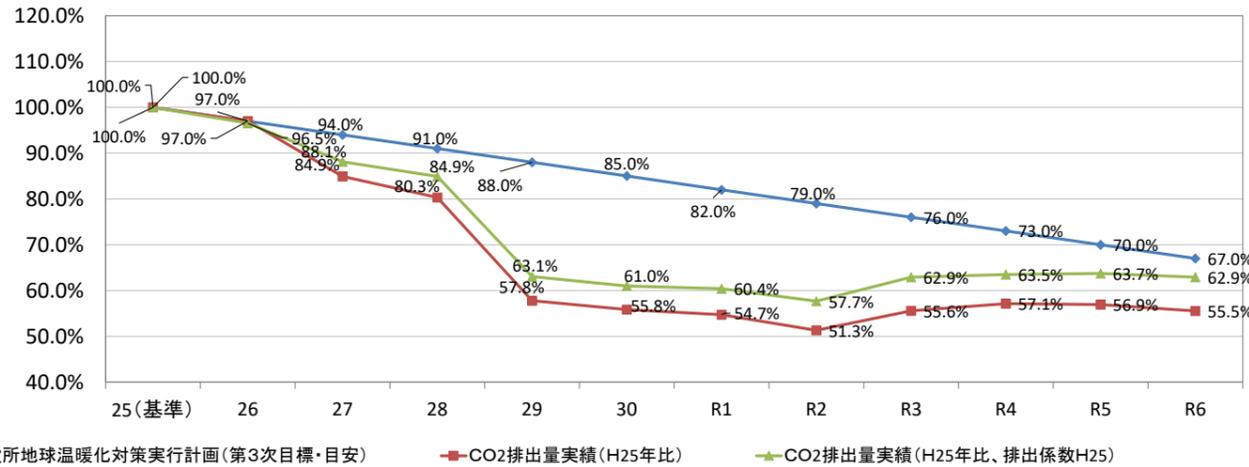




- ・平成22年改正省エネ法により指定管理者制度で実施するものについても、施設所有者が調査し管理することとなりました。
- ・平成27年度については、各活動量の大幅な削減及び電気の排出係数を各電力会社ごとの数値で算出したため、排出量が大幅に削減されました。
- ・平成29年度については、環境センターの焼却炉廃炉に伴って各活動量が大幅に削減されたことにより、排出量も大幅に削減されました。
- ・平成30年4月に第3次山梨市役所地球温暖化対策実行計画(事務事業編)を策定しました。
- ・平成30年度については、庁舎西館空調・照明設備の改修等により、昨年度に引き続き排出量の低減が図られています。
- ・令和2年度については、新型コロナウイルスの蔓延により、多くの施設が停止を余儀なくされたことで、ここ3年の減少量よりもやや多く排出量が削減されました。
- ・令和3年度については、上記の理由により停止していた施設がいくつか再開されたことに加え、時差出勤や換気を積極的に実施した影響により、前年度までとは一転、増加に転じています。
- ・令和4年度に第3次山梨市役所地球温暖化対策実行計画を改定し、上記の数値を目標として設定することになりました。また、同年度からは公共施設一括LED化事業が始まりました。
- ・令和5年度は公共施設一括LED化事業により施設の灯具を順次LED化したことで、省エネ効率が高まり排出量が削減されたと想定されます。
- ・令和6年度は、電気、灯油、LPガスなど多くの項目で温室効果ガスの削減が図れました。ガソリンについては、各課個別の外出を伴う業務の増加や、新規事業の開始等によって利用量が増加しました。

# (2)令和6年度温室効果ガス等削減に関わる取組






## 1.温室効果ガス排出量の削減に関わる取組

### ①排出源別の活動量

活動の種類	単位	H25		R12年度目標		H26		H27		H28		H29		H30		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
		活動量	削減率(%)	活動量	削減率(%)	活動量	削減率(%)	活動量	削減率(%)	活動量	削減率(%)	活動量	削減率(%)	活動量	削減率(%)	活動量	削減率(%)	活動量	削減率(%)	活動量	削減率(%)	活動量	削減率(%)	活動量	削減率(%)	活動量	削減率(%)	
燃料の使用	自動車他 ガソリン	ℓ	54,591		26,750	51.0%	53,252	2%	50,738	7%	51,353	6%	49,473	9%	46,718	14%	43,763	20%	36,569	33%	33,420	39%	36,822	33%	39,464	28%		
	軽油	ℓ	19,767		9,686	51.0%	13,407	32%	14,481	27%	25,719	-30%	26,941	-36%	30,424	-54%	29,893	-51%	29,331	-48%	27,831	-41%	29,386	-49%	33,657	-70%	31,851	-61%
	冷暖房 灯油	ℓ	123,685		60,606	51.0%	122,049	1%	75,180	39%	58,491	53%	77,145	38%	42,474	66%	32,905	73%	65,056	47%	157,563	-27%	206,627	-67%	188,234	-52%	186,576	-51%
その他	A重油	ℓ	45,000		45,000	0%	45,000	0%	40,000	11%	52,000	-16%	16,898	62%	2,051	95%	0	100%	4,000	91%	3,700	92%	3,000	93%	3,000	93%		
	灯油	ℓ	263,853		129,288	51.0%	273,722	-4%	276,495	-5%	282,567	-7%	269,210	-2%	249,851	5%	236,035	11%	134,521	49%	90,184	66%	69,705	74%	105,980	60%	115,108	56%
	ボイラー A重油	ℓ	105,646		51,767	51.0%	108,328	-3%	96,086	9%	91,907	13%	60,182	43%	63,723	40%	55,829	47%	48,399	54%	58,042	45%	61,627	42%	62,552	41%	55,700	47%
LPガス	kg	111,112		54,445	51.0%	104,980	6%	102,508	8%	136,025	-22%	147,784	-33%	140,547	-26%	142,134	-28%	157,698	-42%	166,295	-50%	168,779	-52%	171,646	-54%	168,391	-52%	
電気の使用	kWh	10,853,607		5,318,267	51.0%	10,569,319	3%	10,062,690	7%	10,249,079	6%	9,537,732	12%	9,469,536	13%	9,520,337	12%	9,259,578	15%	10,016,714	8%	9,961,978	8%	9,826,014	9%	9,719,632	10%	
プラスチックごみ焼却	t	1,127		552	51.0%	1,049	7%	883	22%	674	40%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	

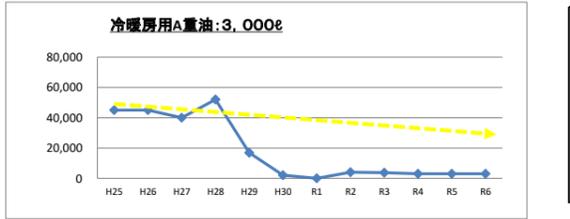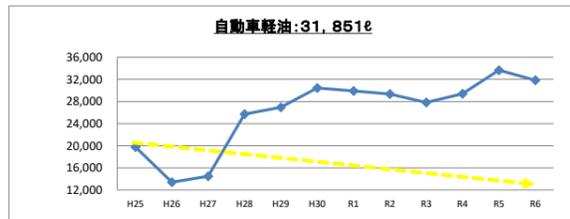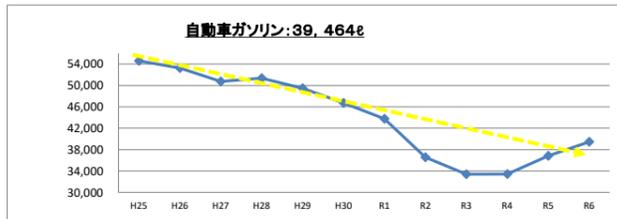

※「R12目標値」については、温室効果ガス削減目標である51%を各エネルギー項目ごとに按分して算出した数値を目安として示したものです。全体の温室効果ガス排出総量の削減に向けて取り組むことが重要であり、必ずしも各エネルギーごとの「R12目標値」の達成を強いるものではありません。

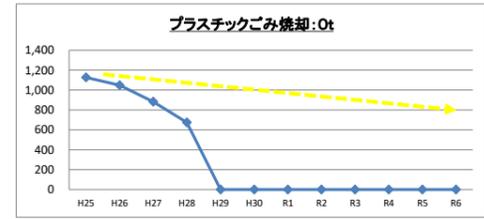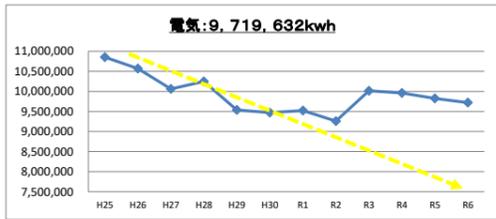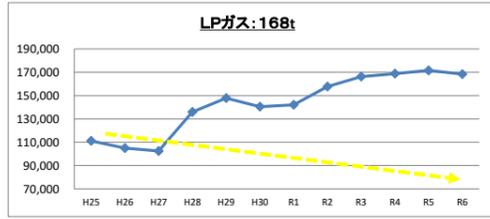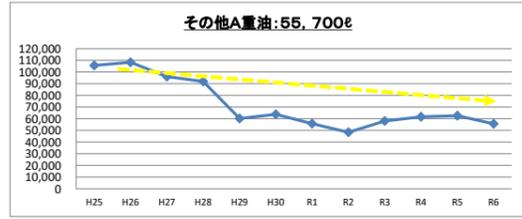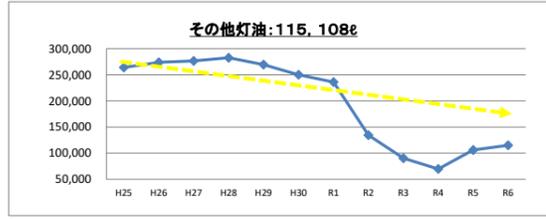


凡例  
 「実行計画(第3次目標・目安)」を基準年(H25年度)の各エネルギーの構成割合に応じて按分した目安値

一昨年度比で削減が達成できた項目は、電気、LPガス、軽油、冷暖房用灯油となり、ガソリン、その他灯油で増加しました。ガソリンは、近年は増加傾向にあり、今年も増加しました。各課からの報告によると、現地調査や訪問業務が増加したこと、県外への公務が増加したことによる増加とみられます。軽油についても、近年は増加傾向にありましたが、昨年度は減少に転じました。引き続きエコドライブの推進等による削減を期待するところです。冷暖房用灯油については、一昨年度と比較しわずかに減少しました。その他灯油については、近年減少傾向にありましたが、昨年度は僅かながら増加しました。高効率機器への入れ替え等により温室効果ガスの排出量が更に削減される可能性があります。冷暖房用A重油、その他A重油は昨年と比べほぼ横ばいとなっています。LPガスについては、平成30年度の学校給食センター稼働に伴って各小中学校の給食室で使用していた調理用のLPガスの使用が削減されたことなどから一時は減少し、それ以降は増加傾向にありましたが、昨年はわずかながら減少しました。電気については、公共施設一括LED化事業により灯具がLED化されたこともあり、減少傾向にあります。プラスチックごみ焼却については、平成28年度をもって環境センターの焼却炉が解体されたことで活動量が0になっています。

② 排出源別の二酸化炭素排出量

活動の種類	単位		H25年度		R12目標		H26		H27		H28		H29		H30		R1		R2		R3		R4		R5		R6			
			排出量(kg-CO2)	削減率(%)	排出量(kg-CO2)	削減率(%)	排出量(kg-CO2)	削減率(%)	排出量(kg-CO2)	削減率(%)	排出量(kg-CO2)	削減率(%)	排出量(kg-CO2)	削減率(%)	排出量(kg-CO2)	削減率(%)	排出量(kg-CO2)	削減率(%)	排出量(kg-CO2)	削減率(%)	排出量(kg-CO2)	削減率(%)	排出量(kg-CO2)	削減率(%)	排出量(kg-CO2)	削減率(%)	排出量(kg-CO2)	削減率(%)		
燃料の使用	自動車他	ガソリン	0		126,742	51.0%	62,103	51.0%	123,634	2%	117,797	7%	119,225	6%	114,860	9%	108,464	14%	101,603	20%	84,901	33%	77,559	39%	77,590	39%	84,328	33%	90,378	29%
		軽油	0		51,096	25,037	51.0%	34,657	32%	37,433	27%	66,483	-30%	69,641	-36%	78,644	-54%	77,272	-51%	75,820	-48%	71,941	-41%	75,962	-49%	88,163	-73%	83,421	-63%	
	冷暖房	灯油	0		307,913	150,877	51.0%	303,840	1%	187,159	39%	145,612	53%	192,050	38%	105,739	66%	81,918	73%	161,956	47%	392,250	-27%	514,394	-67%	487,421	-58%	464,477	-51%	
		A重油	0		121,933	59,747	51.0%	121,933	0%	108,385	11%	140,901	-16%	45,787	62%	5,557	95%	0	100%	10,839	91%	10,026	92%	8,129	93%	8,258	93%	8,129	93%	
	その他	灯油	0		656,858	321,861	51.0%	681,426	-4%	688,330	-5%	703,446	-7%	670,194	-2%	622,000	5%	587,605	11%	334,888	49%	224,512	66%	173,529	74%	265,234	60%	286,559	56%	
		A重油	0		286,262	140,268	51.0%	293,529	-3%	260,358	9%	249,034	13%	163,071	43%	172,666	40%	151,276	47%	131,143	54%	157,272	45%	166,986	42%	172,195	40%	150,926	47%	
	LPガス	kg		350,671	171,829	51.0%	331,320	6%	307,409	12%	407,925	-16%	443,189	-26%	421,485	-20%	426,246	-22%	472,920	-35%	498,701	-42%	506,149	-44%	514,668	-47%	504,987	-44%		
電気の使用		kWh		5,698,144	2,792,090	51.0%	5,601,739	2%	4,946,412	13%	4,891,776	14%	4,447,970	22%	4,424,608	22%	4,393,987	23%	4,184,336	27%	4,477,471	21%	4,552,628	20%	4,435,340	22%	4,318,049	24%		
プラスチックごみ焼却		t		3,036,332	1,487,803	51.0%	2,827,076	7%	2,380,277	22%	1,817,300	40%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
合計				10,635,951	5,211,616	51.0%	10,319,153	3.0%	9,033,560	15.1%	8,541,701	19.7%	6,146,762	42.2%	5,939,163	44.2%	5,819,908	45.3%	5,456,802	48.7%	5,909,732	44.4%	6,075,368	42.9%	6,055,607	43.1%	5,906,926	44.5%		

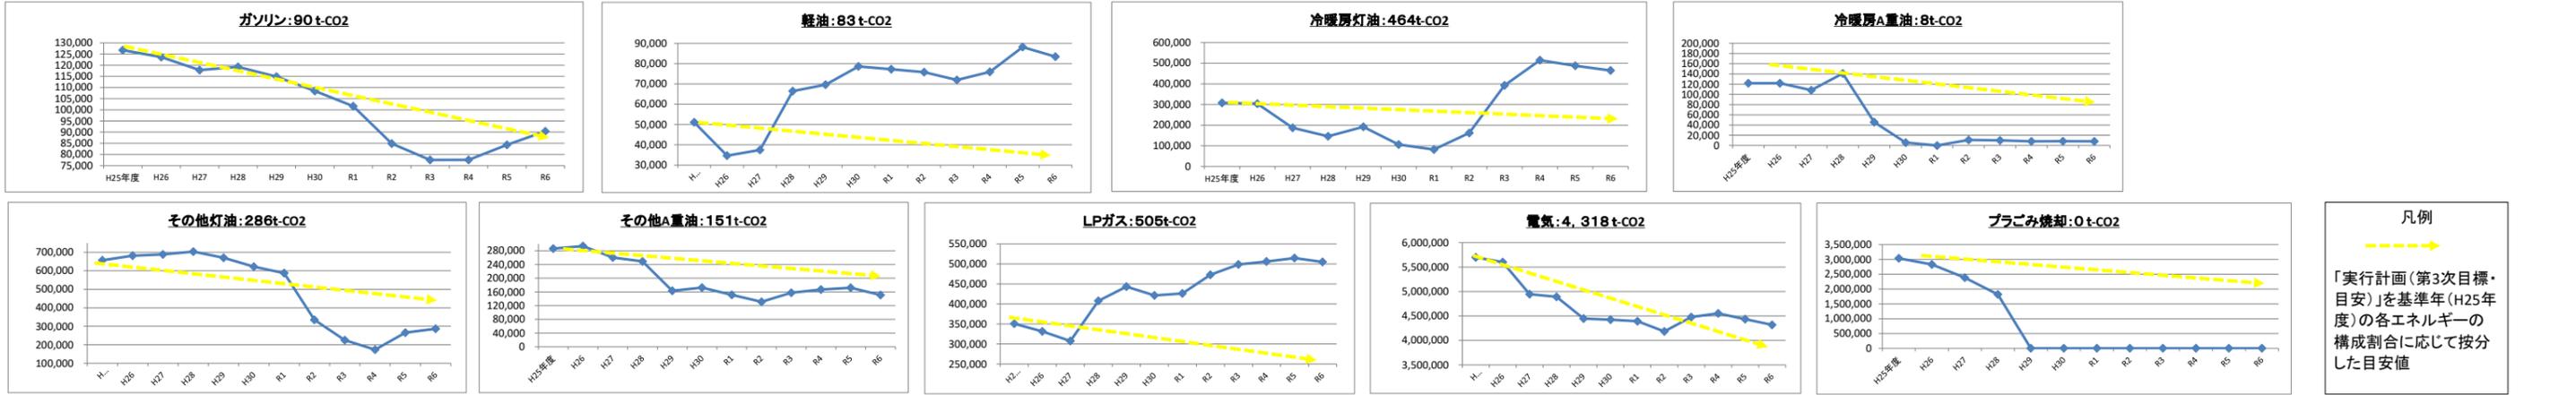


CO2排出量についても活動量とほぼ同じ状況であり、多くの項目で減少となりました。電気については、排出係数(使用量から温室効果ガスを算出する際に用いる係数)の変動により、活動量とは異なる線形をとっていますが、基準年(平成25年度)以降は年々減少傾向にあり、温室効果ガスの排出量削減はある程度進んでいると言えます。

電力会社	基礎排出係数	調整後排出係数	施設数
東京電力	0.431	0.431	65
ミツウロコ	0.840	0.840	17
エネット	0.432	0.432	17

(kg-CO2/kWh)



東電統一での排出量	4,240,612
電力会社別での排出量	4,353,123
排出量の差	112,511

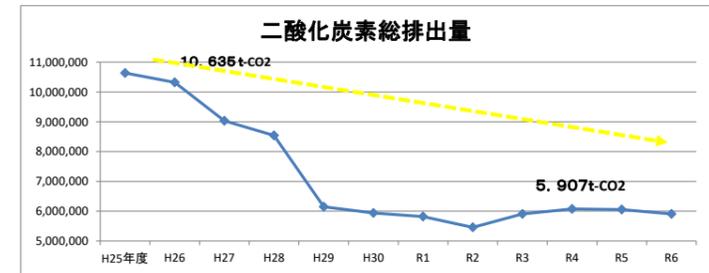

二酸化炭素総排出量については、昨年度から微量ながら減少しました。昨年は特にガソリンの増加が顕著であり、県外への出張等の機会が増えたことや、新規事業の開始などが増加した要因と考えられますが、更なる省エネが求められます。エコドライブを意識することで、排出量削減につながります。目標年度の令和12年までに温室効果ガスの51%削減を達成するためには、年間約1%ずつ削減していく必要があります。引き続き、省エネを心がけ、エコドライブに取組むなど、意識を高く持って着実に削減目標を達成していく必要があります。

電気の排出係数を平成25年基準に合わせてシミュレーションを行う


	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R12目標
①年度別電気の活動量(kWh)	10,853,607	10,569,319	10,062,690	10,249,079	9,537,732	9,469,536	9,520,337	9,259,578	10,016,714	9,961,978	6,582,102(東京電力) 3,243,912(ミツウロコ) 9,826,014(合計)	6,657,243(東京電力) 308,395(ミツウロコ) 2,753,994(エネット) 9,719,632(合計)	5,318,267
②年度別電力会社排出係数 東京電力 (kg-C/kWh)	0.525	0.530	0.505	0.500	0.486	0.475	0.468	0.457	0.447	0.457	0.457(東京電力) 0.440(ミツウロコ)	0.431(東京電力) 0.840(ミツウロコ) 0.432(エネット)	0.525
③当該年度換算係数による電気の二酸化炭素排出量(kg-CO2) (①*②)	5,698,144	5,601,739	5,081,658	5,124,539	4,635,338	4,498,030	4,455,518	4,231,627	4,477,471	4,552,624	3,008,020(東京電力) 1,427,321(ミツウロコ) 4,435,341(合計)	2,869,272(東京電力) 259,051(ミツウロコ) 1,189,725(エネット) 4,318,049(合計)	2,792,090
④総排出量	10,635,951	10,319,153	9,033,560	8,541,701	6,146,762	5,939,163	5,819,908	5,456,802	5,909,732	6,075,368	6,055,607	5,906,926	5,211,616
⑤東京電力排出係数を基準年(H25年度:0.525kg-C/kWh)の数値とした年度別二酸化炭素排出量(①*0.525)	5,698,144	5,548,892	5,282,912	5,380,766	5,007,309	4,971,506	4,998,177	4,861,278	5,258,775	5,230,038	5,158,657	5,102,806	2,792,090
⑥排出係数を基準年の数値とした総排出量	10,635,951	10,266,306	9,370,060	9,030,691	6,706,101	6,486,061	6,424,098	6,133,744	6,691,036	6,752,778	6,778,924	6,691,683	5,211,615
⑦同上、基準年比(H25年比:%)	100%	97%	88%	85%	63%	61%	60%	58%	63%	63%	64%	63%	49%

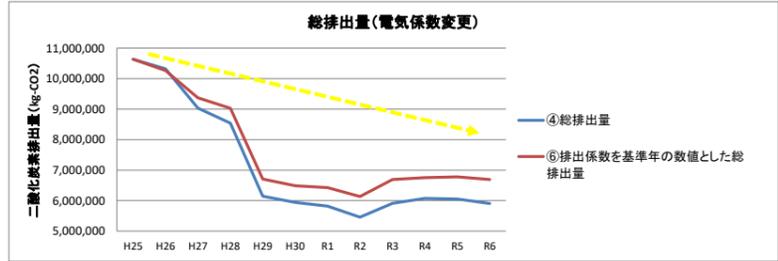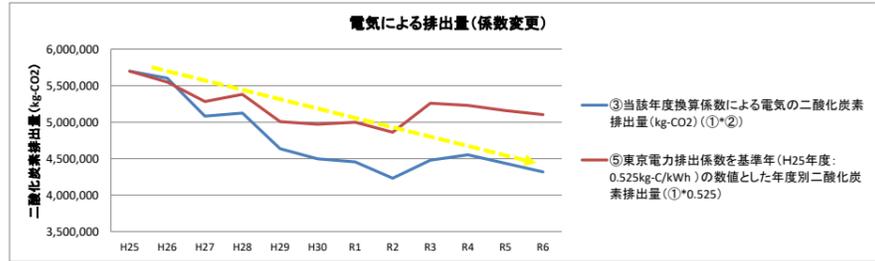


凡例  
「実行計画(第3次目標・目安)」を基準年(H25年度)の各エネルギーの構成割合に応じて按分した目安値

令和6年度中の排出源・課別の二酸化炭素排出量


ガソリン	(t)	備考
管財課	8,959	22台(集中管理公用車)
建設課	3,619	5台
上下水道課	3,588	11台
観光課	5,331	3台
農林課	2,104	5台
秘書課	2,083	3台(市長車、副市長車、広報車)
防災危機管理課	1,730	3台(パトロール車、消防指揮車、災害対策車)
生涯学習課	1,276	5台(市民会館、根津記念館、トラクター、課2)
高齢者・介護支援課	2,961	2台
三富支所	1,417	4台(消防専用、支所3)
総合政策課	503	1台
牧丘支所	504	4台(消防用、支所3)
福祉課	859	2台
税務課	648	3台
環境課	739	3台
都市計画課	646	2台
子ども・子育て課	1,206	3台
健康増進課	430	2台
学校教育課	185	1台
議会事務局	458	1台(議長車)
商工労政課	219	1台
合計	39,465	

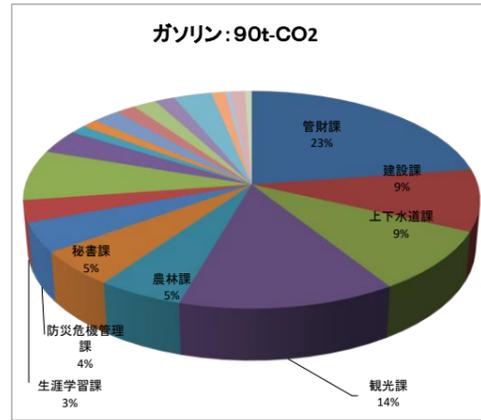


軽油	(t)	備考
学校教育課	30,067	バス7台、普通貨物車4台
管財課	1,036	2台(集中管理公用車)、庁用バス
上下水道課	285	
観光課	139	
生涯学習	127	
建設課	87	
環境	72	
防災危機管理課	38	
合計	31,851	

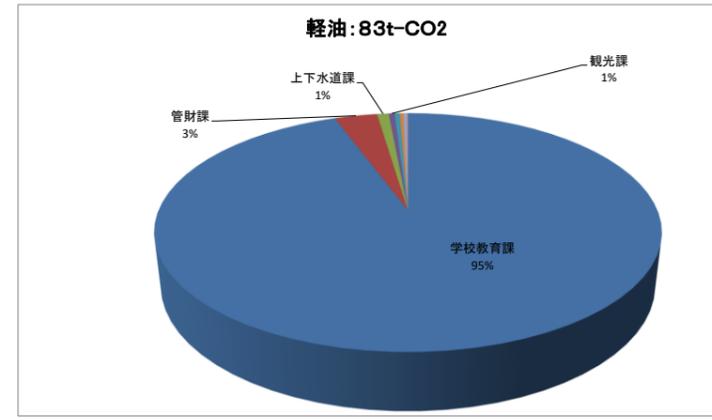


冷暖房灯油	(t)	備考
観光課	116,144	温泉(3)、道の駅みとみ
生涯学習課	30,959	市民会館(図書館)、公民館(5)、横溝正史館、花かげホール
学校教育課	11,399	市立小学校(6)、市立中学校(2)
福祉課	8,000	晴風園
子ども・子育て課	15,207	市立保育園(3)、児童センター(2)
高齢者・介護支援課	2,516	三富デイサービスセンター
農林課	1,237	フルーツセンター
三富支所	1,114	庁舎、基幹集落センター
合計	186,576	

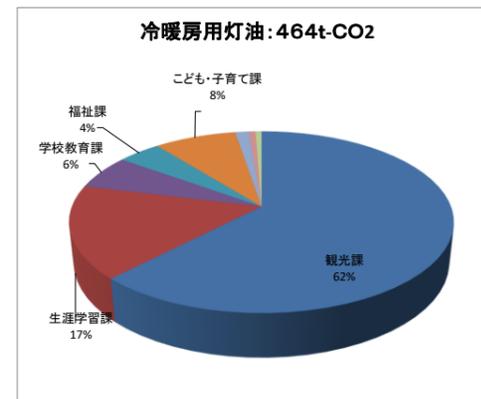


冷暖房用A重油	(t)	備考
三富支所	3,000	庁舎
合計	3,000	

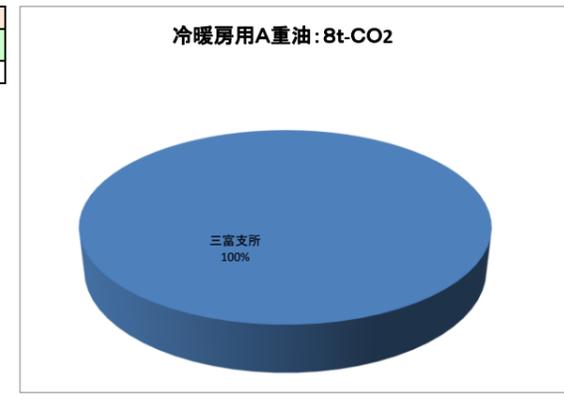


ボイラー(灯油)	(t)	備考
福祉課	68,000	老人健康福祉センター
生涯学習課	45,950	市民総合体育館(プール含む)、B&G海洋センター
農林課	1,158	フルーツセンター
合計	115,108	

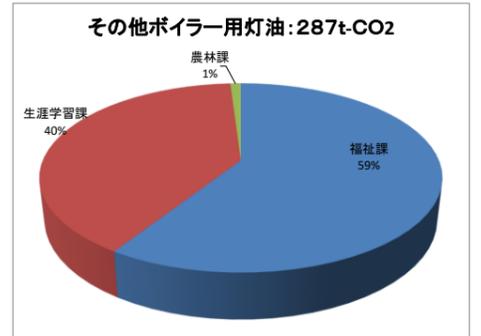

ボイラー(A重油)	(t)	備考
観光課	55,700	温泉(1)
合計	55,700	

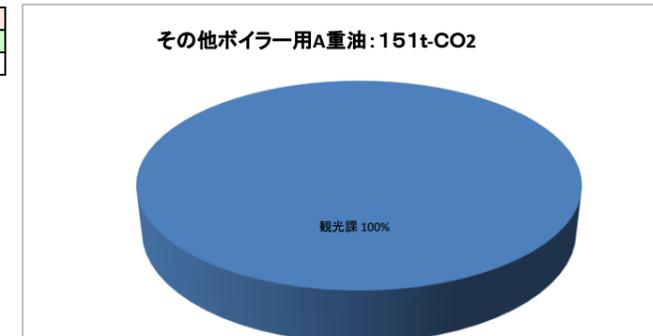

LPガス	(m³)	備考
学校教育課	50,992	市立幼稚園(1)、市立小学校(8)、市立中学校(3)、学校給食センター
観光課	6,498	温泉(1)、道の駅(2)
福祉課	8,313	老人福祉センター、晴風園
子育て支援課	2,884	市立保育園(5)
生涯学習課	3,641	市民会館(図書館・中央公民館含む)、公民館(7)、市民総合体育館、花かげホール、B&G海洋センター
牧丘支所	3,039	牧丘庁舎、牧丘町コミュニティセンター
健康増進課	1,628	市立産婦人科、牧丘病院
都市計画課	93	万力公園
商工労政課	18	夢わく山梨
環境課	15	環境センター
三富支所	2	基幹集落センター
合計	77,123	kg換算すると168391kg

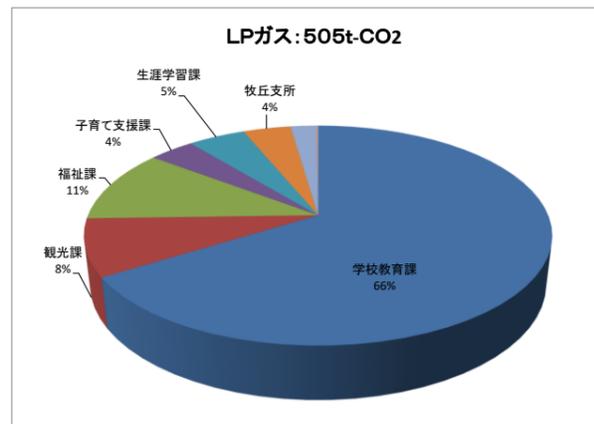

電気	(kWh)	備考
上下水道課	2,046,169	上下水道施設、牧丘・三富簡易水道施設
学校教育課	1,450,342	市立幼稚園(1)、市立小学校(6)、市立中学校(3)、柳平分校、学校給食センター
観光課	1,135,298	市営温泉(3)、駅前観光案内所、公衆トイレ(8)、道の駅(2)、隼看板、オーチャードヴィレッジフフ
生涯学習課	1,181,280	市民会館(図書館・中央公民館含む)、公民館(7)、花かげホール、横溝正史館、根津記念館、石原なち子体育館、市民スポーツ広場、軽スポーツ広場、市民小原スポーツ広場、市民総合体育館(プール含む)、B&G海洋センター、夜間照明施設(15)、旧小学校(4)
管財課	865,433	本庁舎
環境課	825,043	環境センター、エコハウス
健康増進課	694,339	市立産婦人科、牧丘病院
福祉課	384,202	老人健康福祉センター
子ども・子育て課	227,278	市立保育園(6)、児童センター(3)、学童クラブ(1)
農林課	181,703	フルーツセンター
総合政策課	148,031	情報通信センター
都市計画課	279,166	万力公園、駅前駐車場・駐輪場
牧丘支所	120,507	牧丘庁舎(諏訪公民館)、コミュニティセンター、バスターミナル、牧丘郷土文化館、中牧公民館、西保公民館
商工労政課	84,561	夢わーく山梨、旧働く婦人の家
地域資源開発課	53,720	街の駅やまなし
三富支所	38,441	三富庁舎、三富川浦公民館
高齢者・介護支援課	4,119	三富デイサービスセンター
<b>合 計</b>	<b>9,719,832</b>	

